



Dla przyłączy P1, P2, P3, P4, P5, P6

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

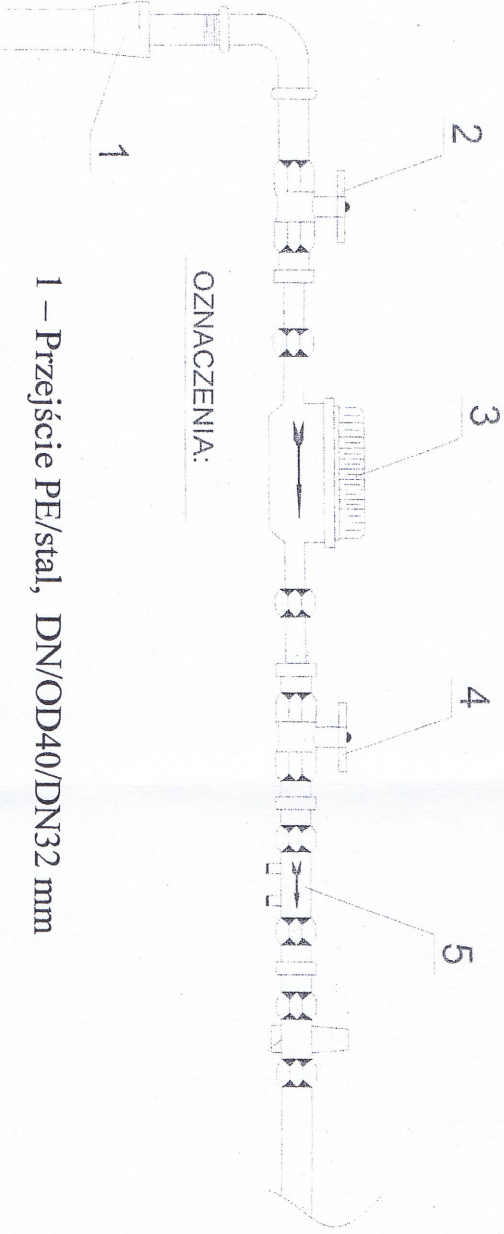

OZNACZENIA:

- 1 – Przejście PE/stal, DN/OD40/DN32 mm
- 2 – Zawór grzybkowy lub kulowy DN32 mm
- 3- Wodomierz WS3,5 DN25 wraz z łącznikami do wodomierza
- 4- Zawór grzybkowy lub kulowy DN25 mm
- 5- Zawór zwrotny antyskażeniowym typu EA, DN25 mm

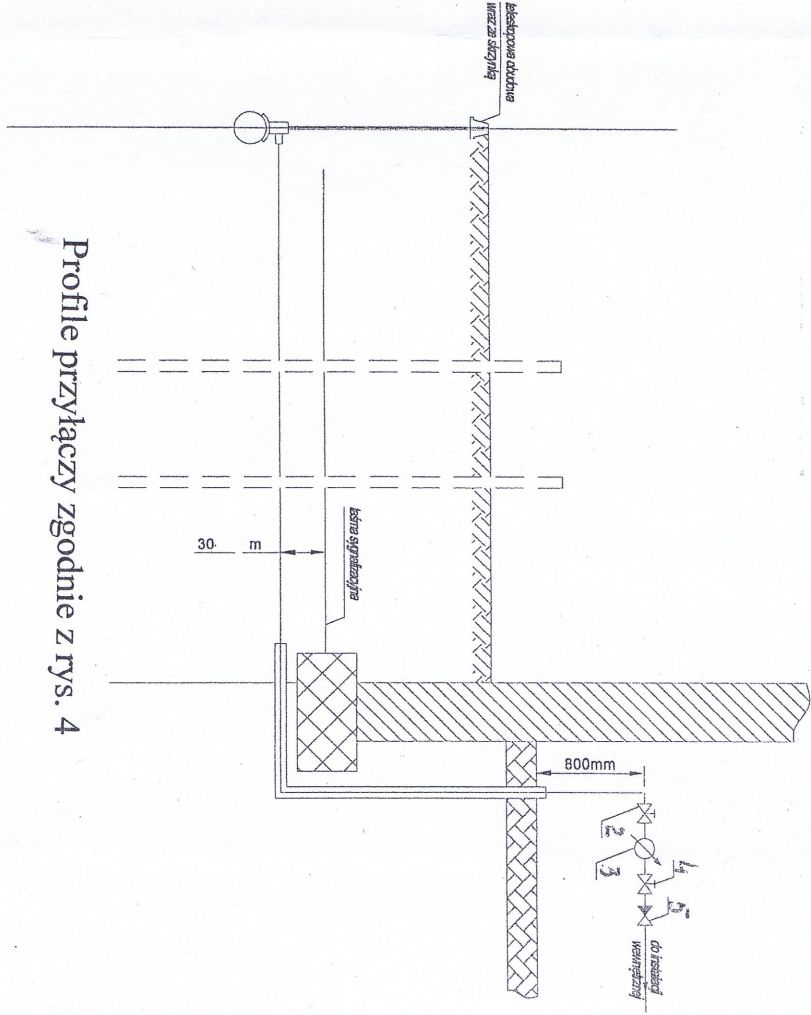

Profile przyłączy zgodnie z rys. 4

| | | | |
|--|--|--|--|
| Obiekt: Infrastruktura techniczna – sieć wodociągowa m. Warszawa | | | |
| Adres: 1177, 1176/1, 1178, 1287/3, 1180, 1134, 1413/4, 1291 obręb Warszawsko | | | |
| Inwestor: Gmina Sławno 76-100 Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9 | | | |
| Przedmiot rys Schemat zestawu wodomierzowego i warunki montażu | | 1: 500 | |
| Projektował: inż. Miłta Gruszecka UAN/N/77210/78/90 | Sprawił: dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/77300/78/81 | Data: 05.2014 r. Nr rysunku: 10 | |