

# PROFIL LINII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Sd24


8

OW

NB

**KSP**

Sd26

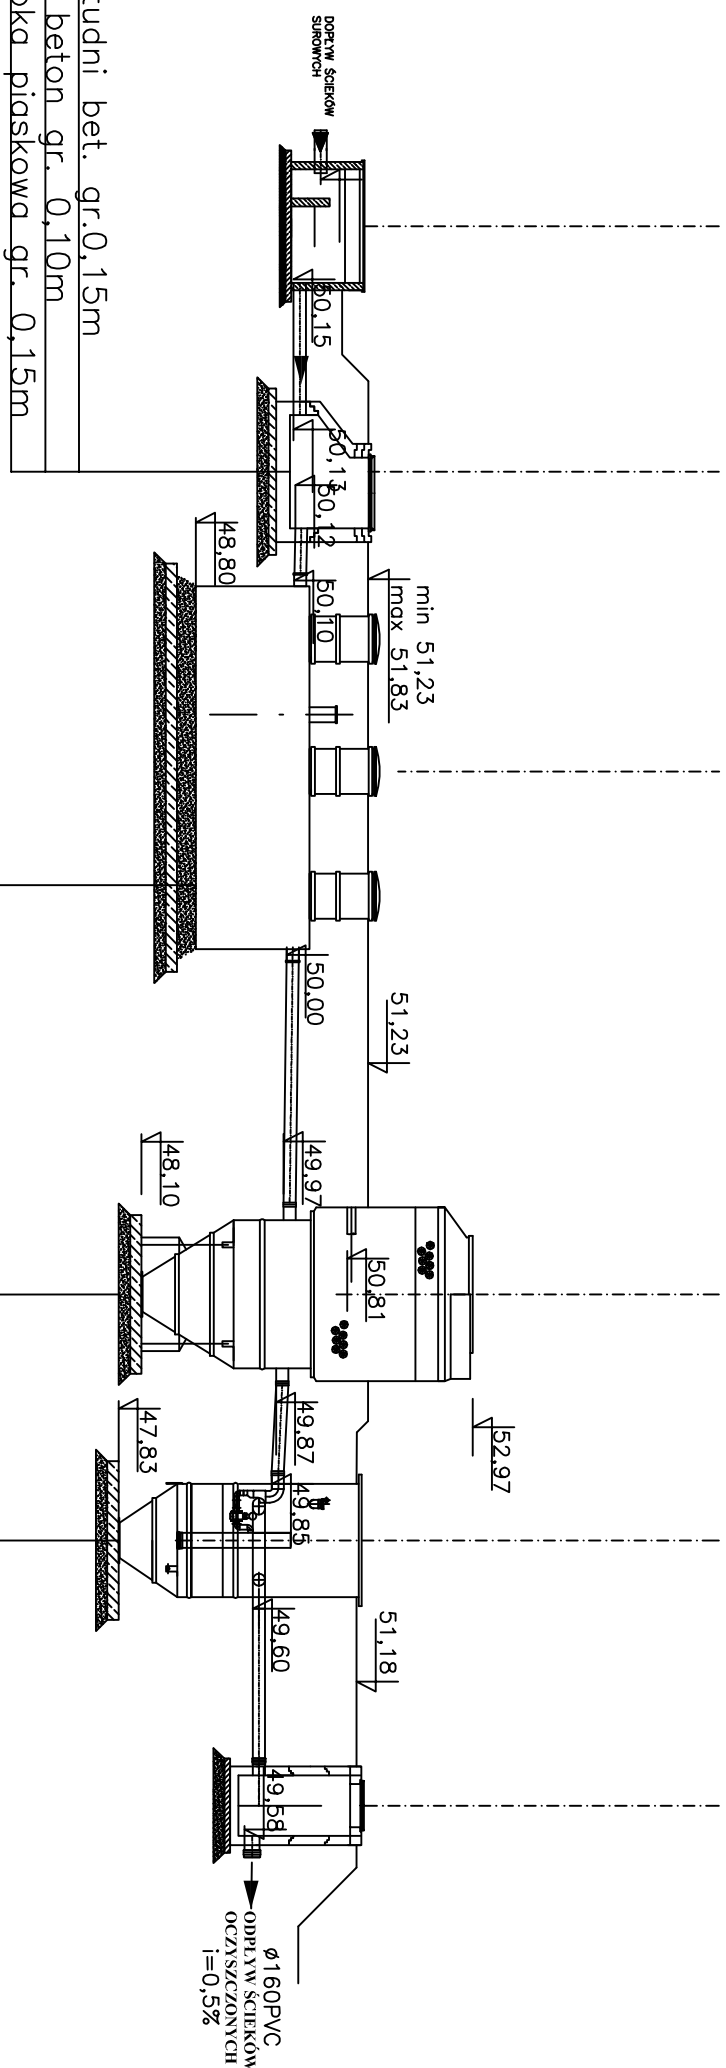

Dno studni bet. gr.0,15m

Chudy beton gr. 0,10m

Podsyпка piaskowa gr. 0,15m

Ława piaskowa gr. 0,25m

Betonowa płyta fundamentowa 2,1x5,4x0,15m

Podsyпка piaskowa gr. 0,15m

Podkładka gumowa 1x 0.60x0.60x0.01m

Betonowa płyta fundamentowa 2,1x2,1x0,15m

Podsyпка piaskowa gr. 0,15m

Podkładka gumowa 1x 0,60x0,60x0,01m

Betonowa płyta fundamentowa 1,75x1,75x0,15m

Podsyпка piaskowa gr. 0,15m

## LEGENDA

**S** STUDZIENKA BETON Ø 1500

**SP-110** STUDZIENKA PVC Ø 315 z przyłączami PVC Ø110

OW OSADNIK VSTĚPNÝ V=6m3

ZŁOŻE BIOLOGICZNE BIOCLERE B55

**KSP**  
KOMORA SEDYMENTACYJNO-POMIAROWA Ø 1500

# Sd24/Sd26

## STUDZIENKI NA KANALIZACJI ŚC. SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH



RUROCIĄG DOSYŁOWY ŚCIEKÓW SUROWYCH  
Ø200PVC




KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA Ø160PVC



## INSTALACJA RECYKULACJI OSADU Ø110PVC



KANALIZACJA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH  
Ø160PVC

0	12.2012	PROJEKT BUDOWLANY	SC	MK	MJ-C
REW.	DATA	OPS	R/S.	SPR.	ZATW.
Projekt	Projekt ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA STAMNO				
Adres	ŻUKOWO, GMINA STAMNO, DZ. NR. 116/4				
Faza	PROJEKT BUDOWLANY	Data	Nr. projektu		
		GRUDZIEŃ 2012	12008		
Inwestor GMINA STAMNO UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 STAMNO					
NAZWA RYSUNKU OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PROFIL LINII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW					
 architekci 70 - 454 SZCZECIN al. Papieża Jana Pawła II 28/7 tel.091420439 fax.091420440 biuro@ch2architekci.pl					
NAAN Architekti biuro@naanarchitekci.com					
Główny projektant:	Opracował:				
mgr inż. Bogna Tomaszewska 92/Sz/2002	Krzysztof Heigel				
	mgr inż. Krzysztof Gojżewski 62/Sz/2001				
Brzoza	Format	Skala	Nr rysunku	Rękoпись	
SANITARNIA		1:50	15.9	0	