
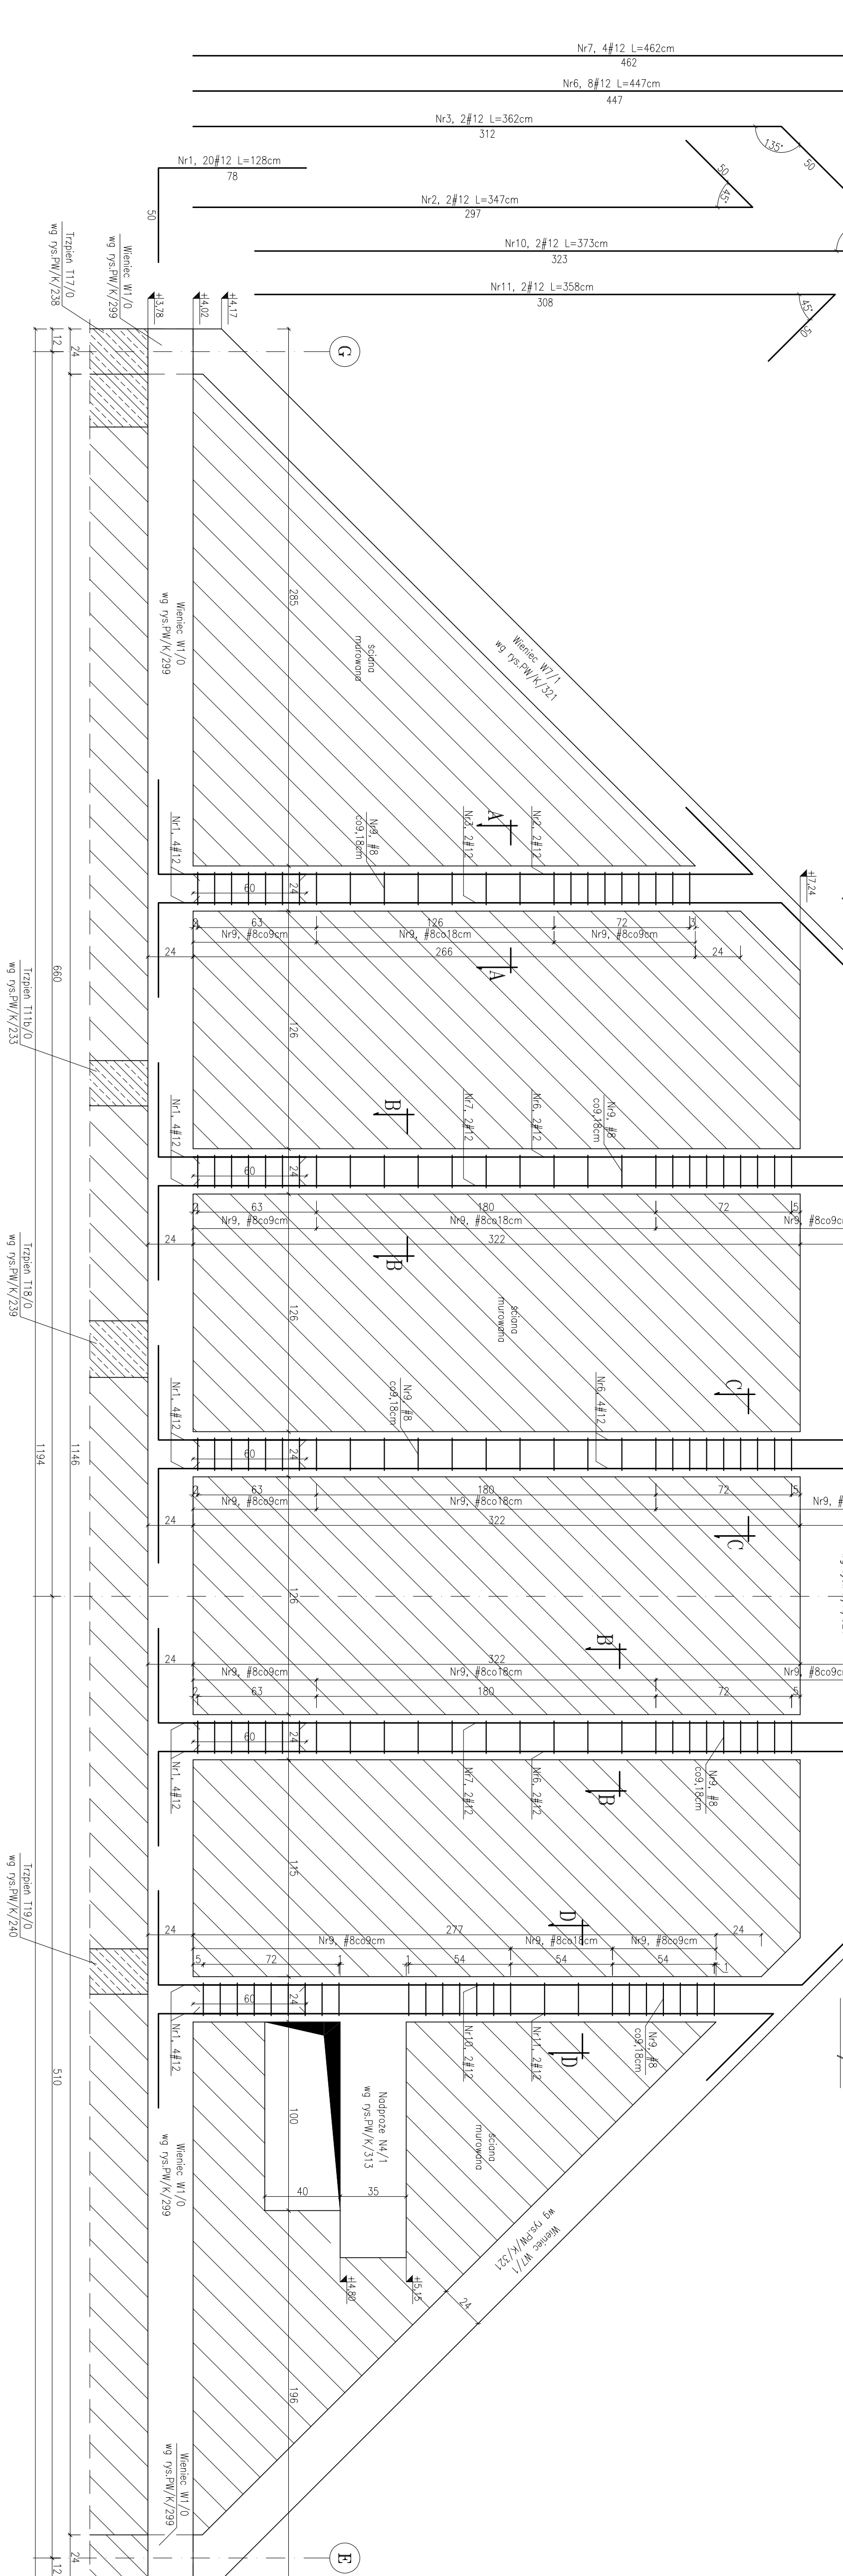
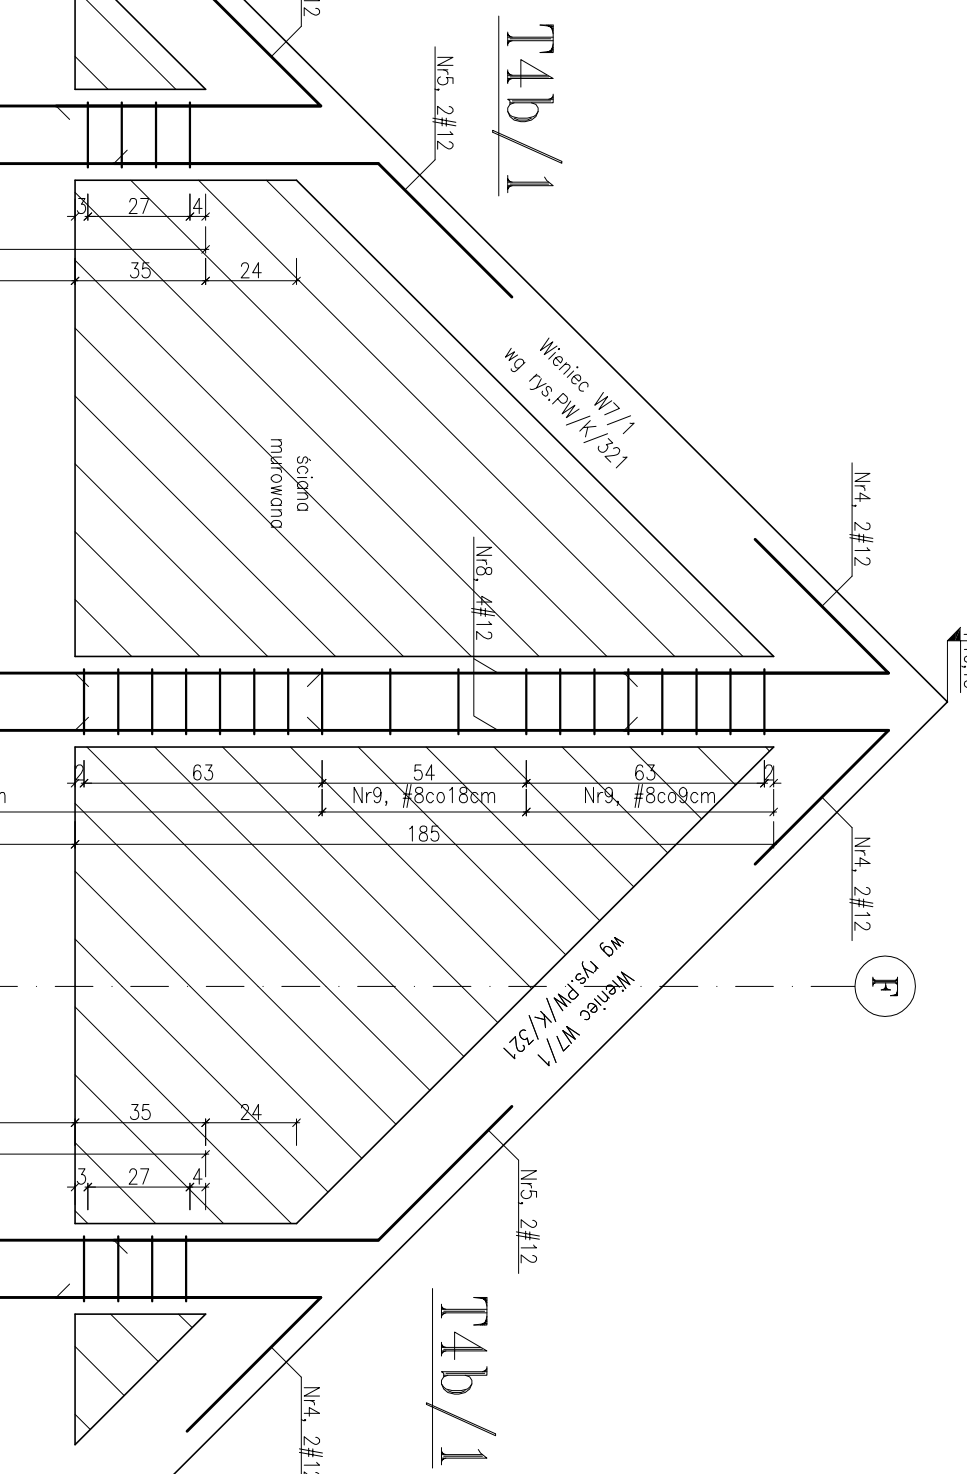


# ELEMENTY USZTYWIAJĄCE ŚCIANĘ SZCZYTOWĄ W OSI 11

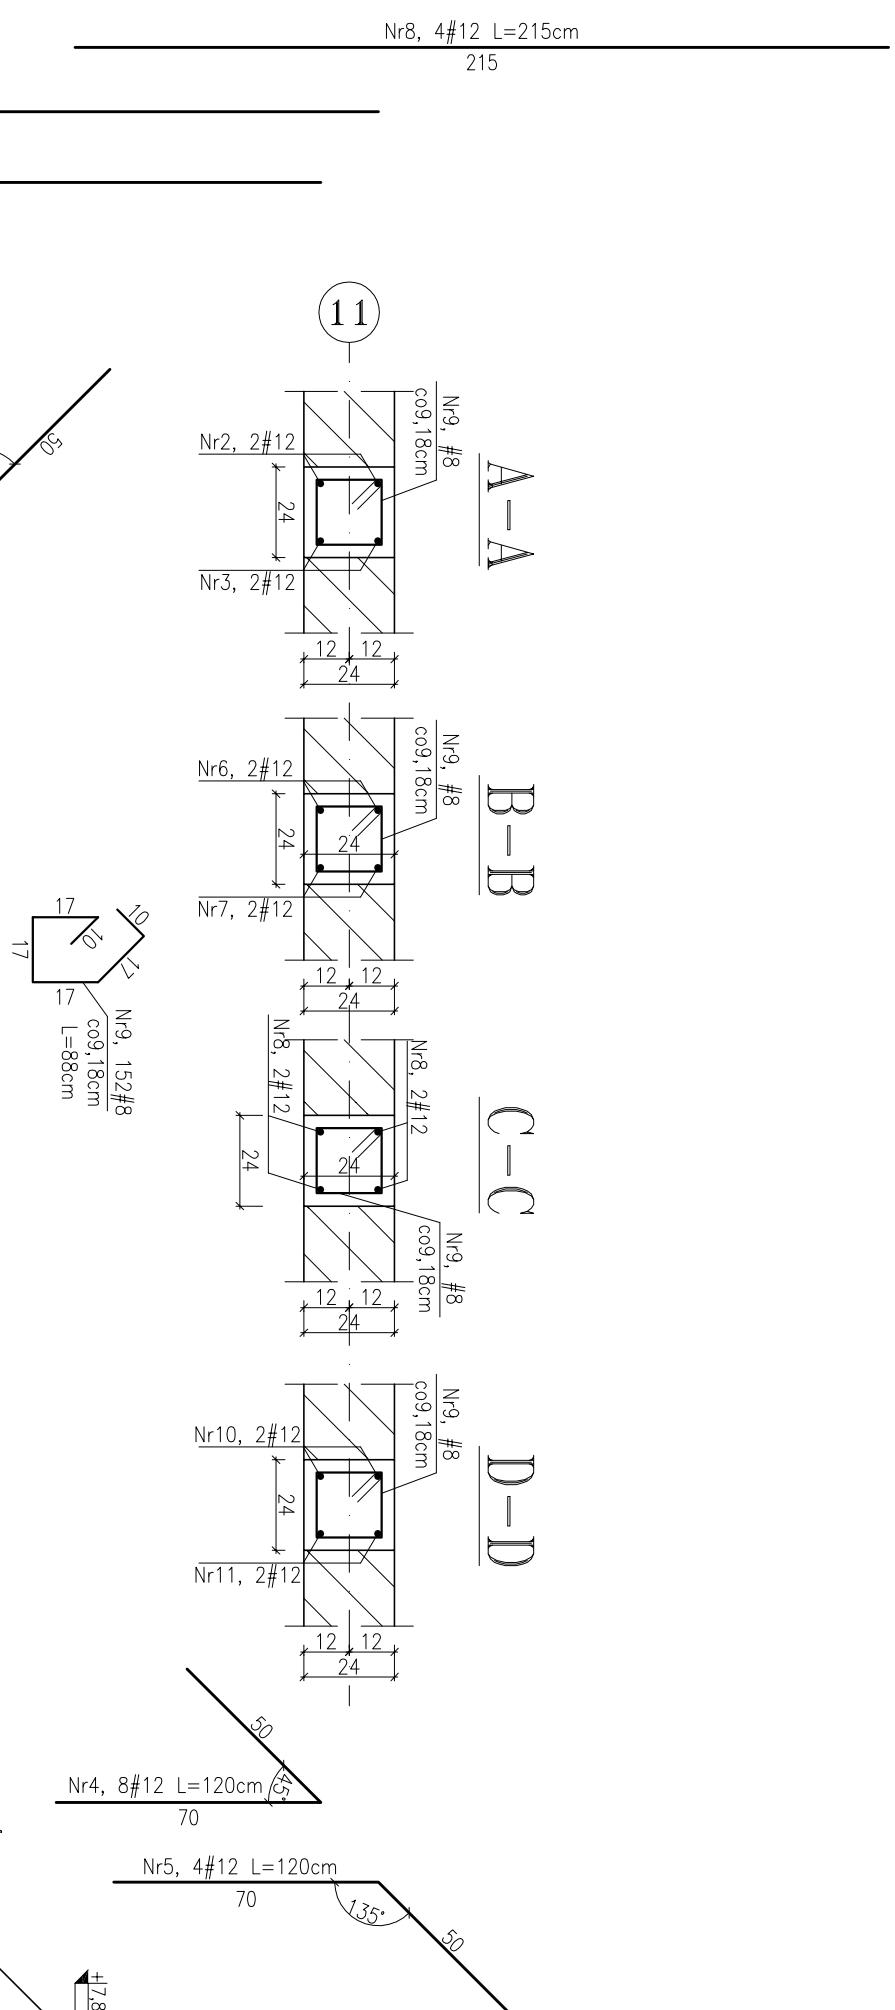

1. Jakiśkolwiek zmiana oraz korekty, wynikające z zaistniałych warunków na budowie, konsultować z autorem projektu.
2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje
3. Gwarantuję odczyn 3cm
4. Zostawienie stali w złączniku Z.327
5. Wynikaj figur podano w osiach prętów

$\pm 0,00\text{m} = +48,79\text{mm.p.m}$

BETON C20/25 (B25)  
STAL RB500W (A-IIIN)

[illegible]