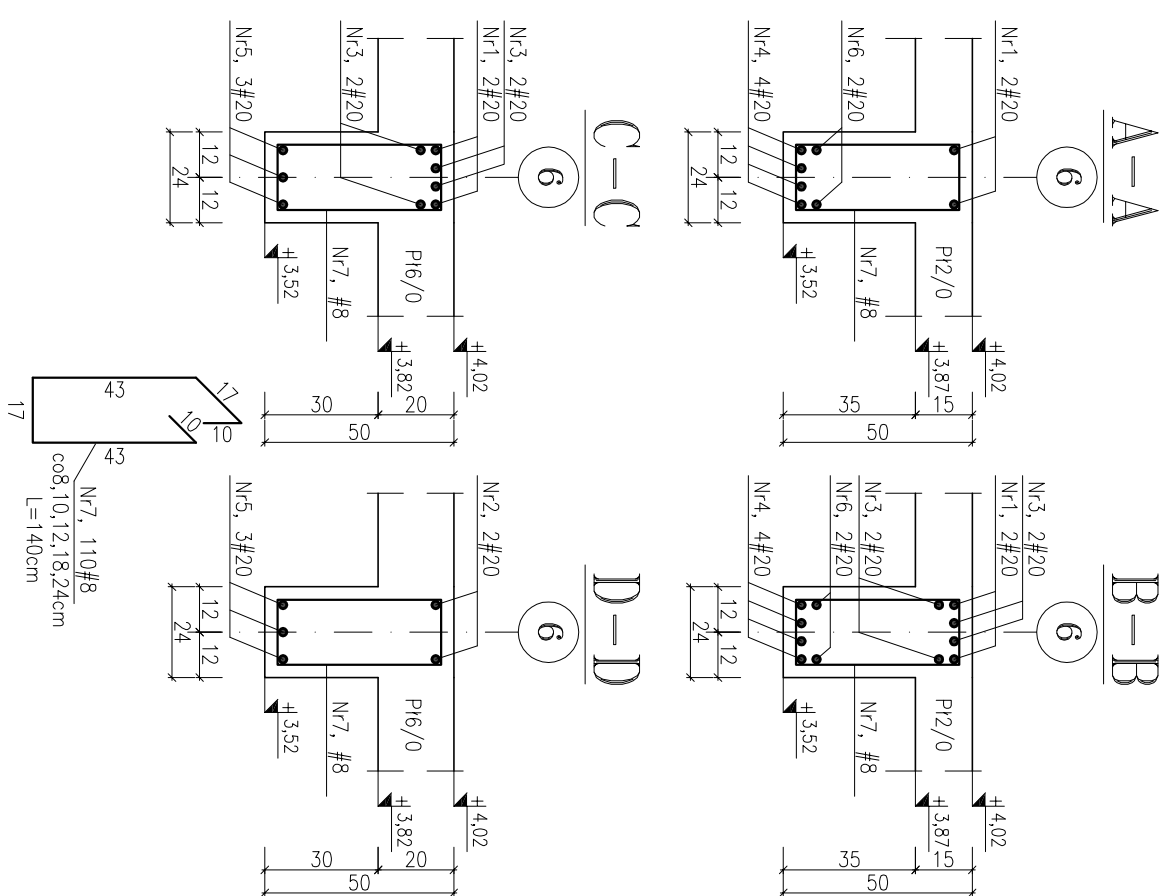
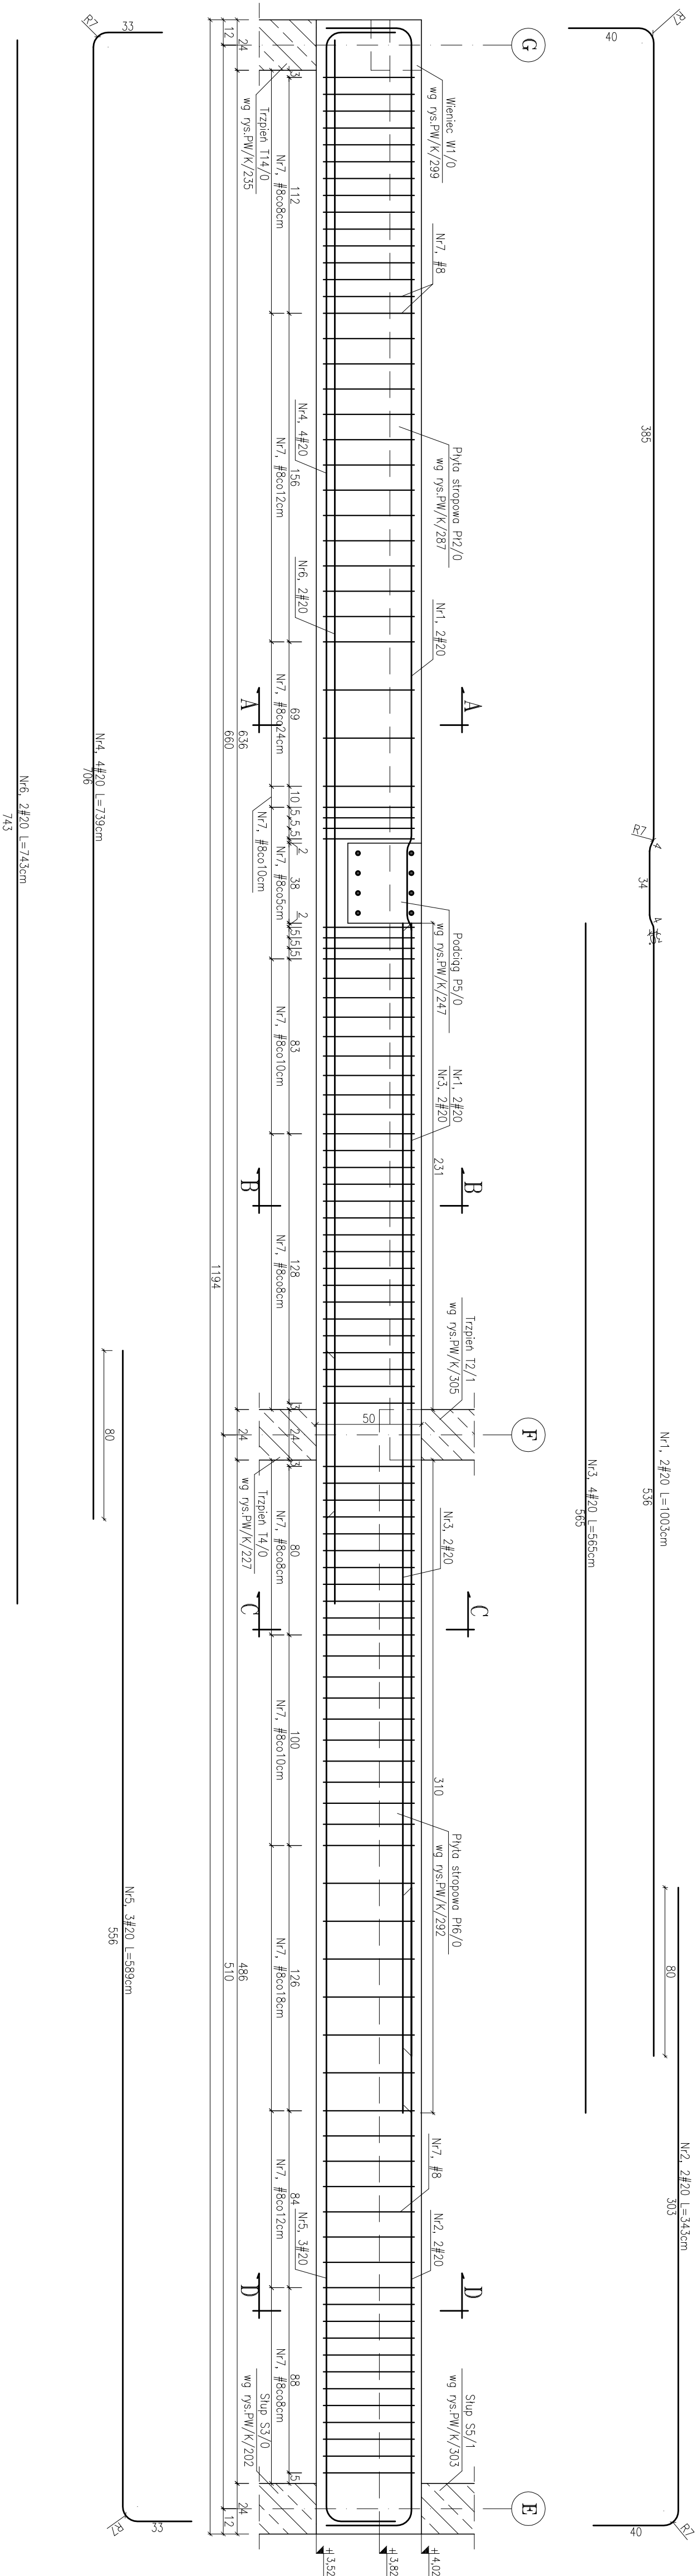


PODCIAG P7/0 (24x50cm)

 $\pm 0.00\text{m} = +48.79\text{mm.p.m.}$ BETON C20/25 (B25)
STAL RB500W (A-IIIN)

1. Jakielkowiek zmiany oraz korekty, wynikające z załącznic w warunków na budowie, konsultować z autorem projektu.
2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje
3. Grubość okładki 3cm
4. Zestawienie stały wg załącznika Z-249
5. Wymiar figur podano w osiach projektów

[illegible]