


PRZĘKRÓJ 2-2

CWU DN40
ZIMNA WODA DN40
CYRKULACJA CWU DN25

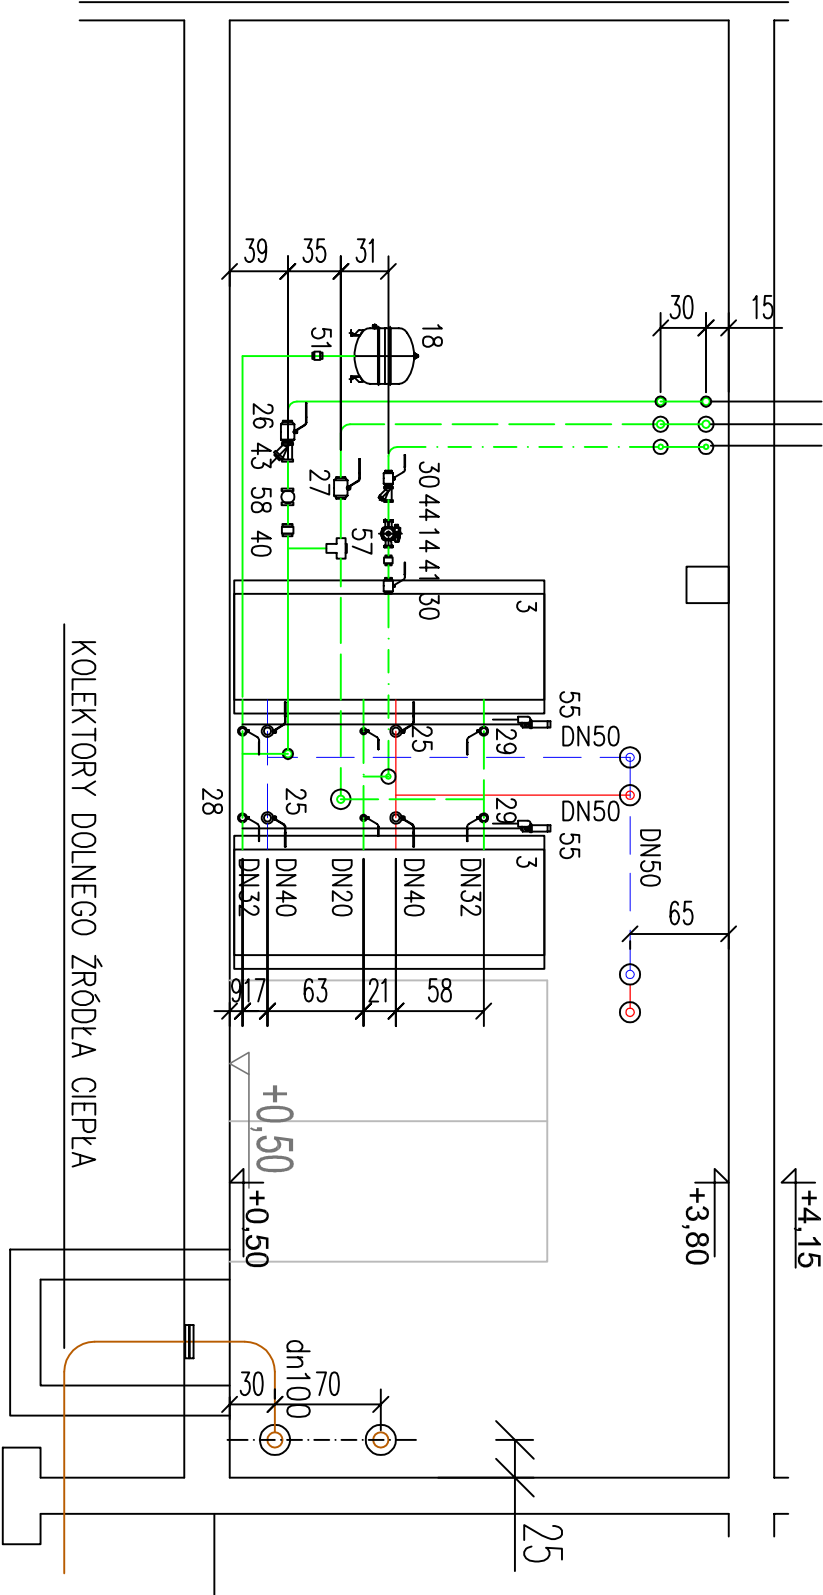

LEGENDA OZNACZEŃ

- przewody zasilania – dolne źródło ciepła
- przewody powrotu – dolne źródło ciepła
- przewody zasilania – instalacje grzewcze
- przewody powrotu – instalacje grzewcze
- przewody cyrkulacyjne
- woda zimna
- ciepła woda użytkowa
- ciepła woda użytkowa

Projekt		ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZUKOWO, GMINA SŁAWNO			
Adres		ZUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4			
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	Data	CZERWIEC 2015	Nr projektu	14006
Inwestor		GMINA SŁAWNO UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO			
Główny projektant		Opracował		Sprawdzał	
mgr inż. Bogna Tomaszewska 92/Sz/2002		mgr inż. Krzysztof Gołowski 62/Sz/2001		mgr inż. Krzysztof Gołowski 62/Sz/2001	
Branża		Forma		Skala	Nr rysunku
SANITARNA				1:50	37

arch2

architekt

70 - 454 SZCZECIN

al. Papieża Jana Pawła II 28/7

tel. 091 4240498 fax. 091 4240440

biuro@ch2architekt.pl

NAAN Architekt

biuro@naanarchitekt.com

NAZWA RYSUNKU

Pomieszczenie pomp ciepła.

PRZĘKRÓJ 3-3