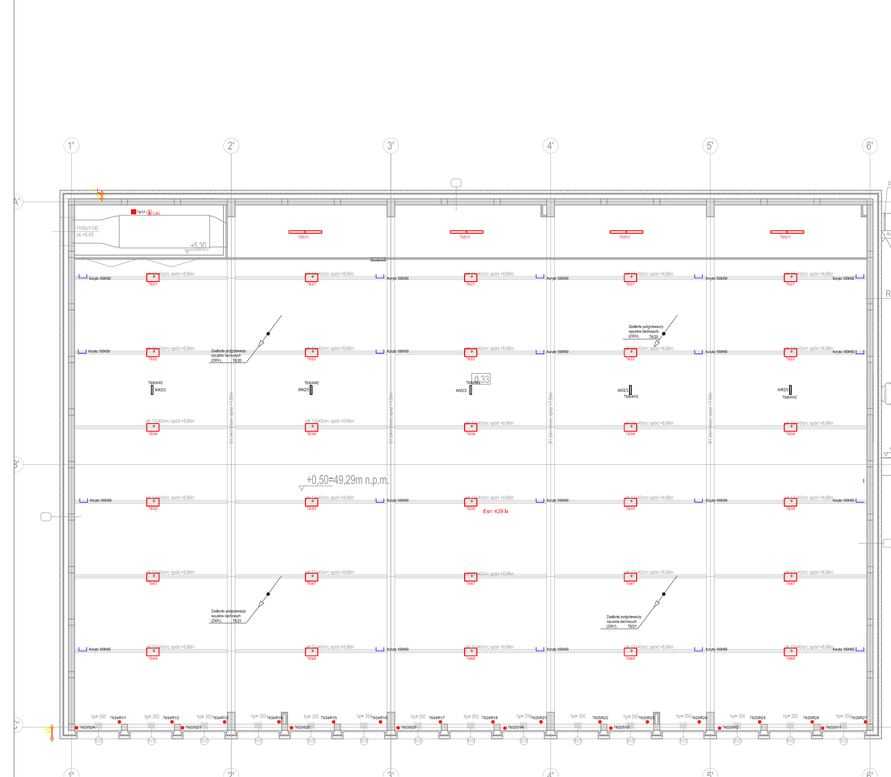

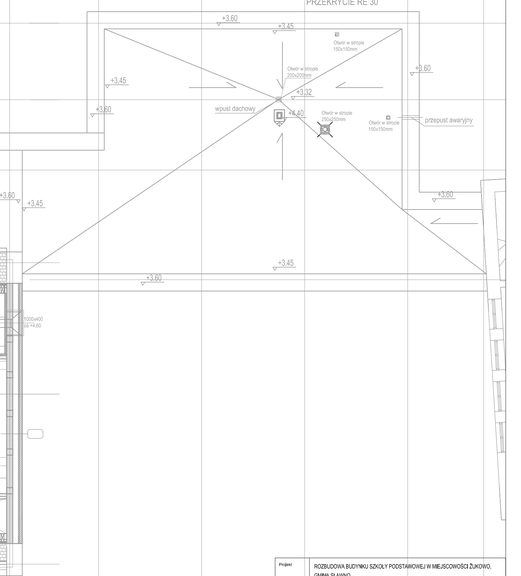

SPECYFIKACJA OKŁADZIN

- Gniazdo p/t pojedyncze (2P+N+PE) 16A/250V IP44
- Gniazdo podwójne P/t (2P+N+PE) 16A/250V IP20
- Dzwonek szkolny
- Lokalna szyna uziemiająca
- Wypust zasilający urządzenia elektryczne
- Wypust zasilający urządzenia wentylacyjne
- Lokalizacja rozdzielaczy - głowic grzejników
- Koryto kablowe

- 18 szt. Oprawa ewakuacyjna LED1,2W z modułem awaryjnym 3h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
- 1 szt. Oprawa ewakuacyjna LED 1,2W z modułem awaryjnym 3h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
- AW12 2 18 szt. Oprawa awaryjna z modułem 3h 1,2 W sufit podwieszany
- AW13 3 10 szt. Oprawa awaryjna z modułem 3h 1,2 W nastropowa
- EW1 montaż nastropowy
- EW1a montaż naścienny
- EWZ montaż do wbudowania

1	6 *	Kinkiet LED 20W 6619lm 595mm IP44 naścienna	
3	16 *	Oprawa downlight LED 11W 1100lm 195mm 4000K sufit podwieszany	
5	1 *	Oprawa LED 19W 2180lm 595mm 4000K natynkowa	
9	30 *	Oprawa LED 100W 11043lm z siatką ochronną 437x400 nastropowa	
8	4 *	Oprawa LED IP66 36W 4550lm 1272mm 4000K natynkowa	
11	19 *	Oprawa LED 41W 4900lm 600x600 4000K sufit podwieszany	
12	28 *	Oprawa LED 36W 3400lm 1218mm 4000K sufit podwieszany	
13	8 *	Oprawa LED 40W 4450lm 600x600 4000K sufit podwieszany	
14	35 *	Oprawa LED 40W 4450lm 600x600 4000K nastropowa	
15	3 *	Oprawa LED 36W 2800lm 1165mm 4000K sufit podwieszany	
16	8 *	Oprawa LED asymetryczna 33W 3140lm 1260mm 4000K sufit podwieszany	

Projekt	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO. GMINA SŁAWNO		
Adres	ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4		
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	Data: CZERWIEC 2015	Nr. projektu: 14/006
	Inwestor: GMINA SŁAWNO UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO		
ch2 architekci 76 - 454 SZCZECIN tel. 91 8124 287 tel. kom. 509 240 240 biuro@ch2architekci.pl	NAZWA RYSUNKU: RZUT PIĘTRA PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
NAAN Architekci biuro@naanarchitekci.com			
Obowiązujące projektanci: Zdzisław Pilski upr. 79/92/Sz	Opracował: mgr Inż. Martin Piuta mgr Inż. Paweł Fiołek	Sprawdzający:	
Branża: ELEKTRYCZNA	Format:	Skala: -	Nr rys.: E.2