



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Nazwa obwodu | Zasilanie ochrona przeciwprądowa TYP 2 | Osw. pom. 0,02; 1; 0,02,2 0,03 | rezewna | Osw. pom. ewakuacyjne awaryjne 0,03; 0,02 | Kuchnia elektryczna pom. 0,02 | łaboret grzewczy pom. 0,02 | Zmywarka pom. 0,02 | Zmywarka pom. 0,02 | Gniazda 1-faz pom.0,02 | Gniazda 1-faz pom.0,02 | rezewna | rezewna | Gniazda 1-faz pom.0,02 | Gniazda 1-faz pom.0,02 | Gniazda 1-faz pom.0,02 | Gniazda 1-faz pom.0,03 | Gniazda 1-faz pom.0,03 |
| Moc kW | 24,0 | - | - | 0,05 | 8,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

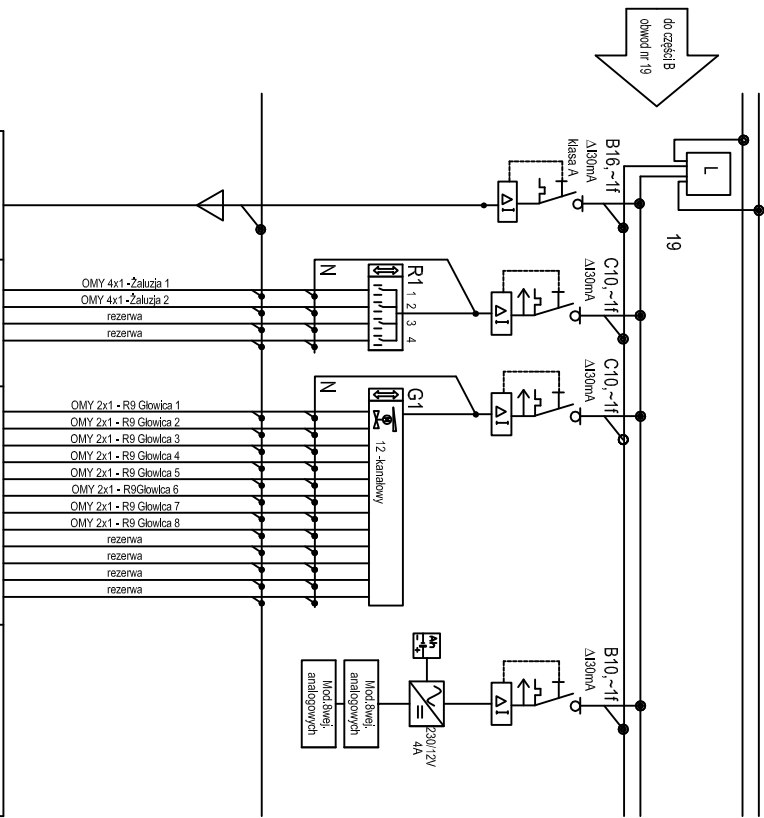


| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 19 | 20 | 21 | 22 |
| Głazda 1-faz komputer pom.1,03 | Sterowanie żaluzjami zewnętrznymi | Sterowanie głowkami zaworów grzewczych | Moduł rozszerzeń centrali |
| 0,4 | 0,34 | 0,37 | 0,05 |

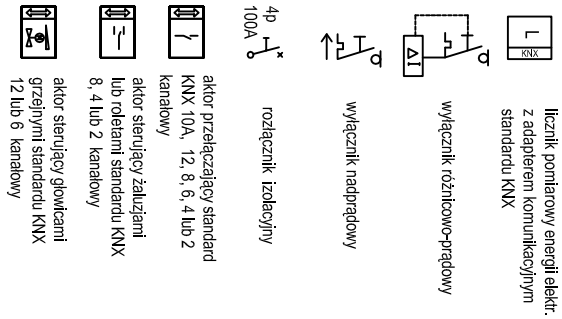

| | |
|--|------------------|
| Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA wg PN-IEC 60346-4-41 | UKŁAD SIECI TN-S |
|--|------------------|

Tablica T4
 $P_i = 24,0 \text{ kW}$
 $P_s = 12,0 \text{ kW}$
 $l_{obl} = 18,23 \text{ A}$

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
| Projekt | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA ŚLAWNO | | | |
| Adres | ŻUKOWO, GMINA ŚLAWNO, DZ. NR 116/4 | | | |
| Faza | PROJEKT WYKONAWCZY ZMIENNY | Data CZERWIEC 2015 | Nr projektu 14006 | |
|  architekci 70-454 SZCZECIN ul. Pogorza Janie Ponia 11 2817 tel. (91) 424 43 10, (91) 424 43 10 biuro@architechniech2.pl | | Inwestor GMINA ŚLAWNO UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 ŚLAWNO | | |
| MAZYM RYSUNKU TABLICA T4 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY | | | | |
| biuro@naanarchitekt.com NAAN Architekt | | | | |
| Główny projektant Zdzisław Ulinski upr. 72/Sz/76 | | Opis awal | Sprawdzający/ | |
| mgr inż. Marcin Puła mgr inż. Paweł Falsiok | | | | |
| Branża ELEKTRYCZNA | | Format | Skala — | Nr rysunku E.11 |