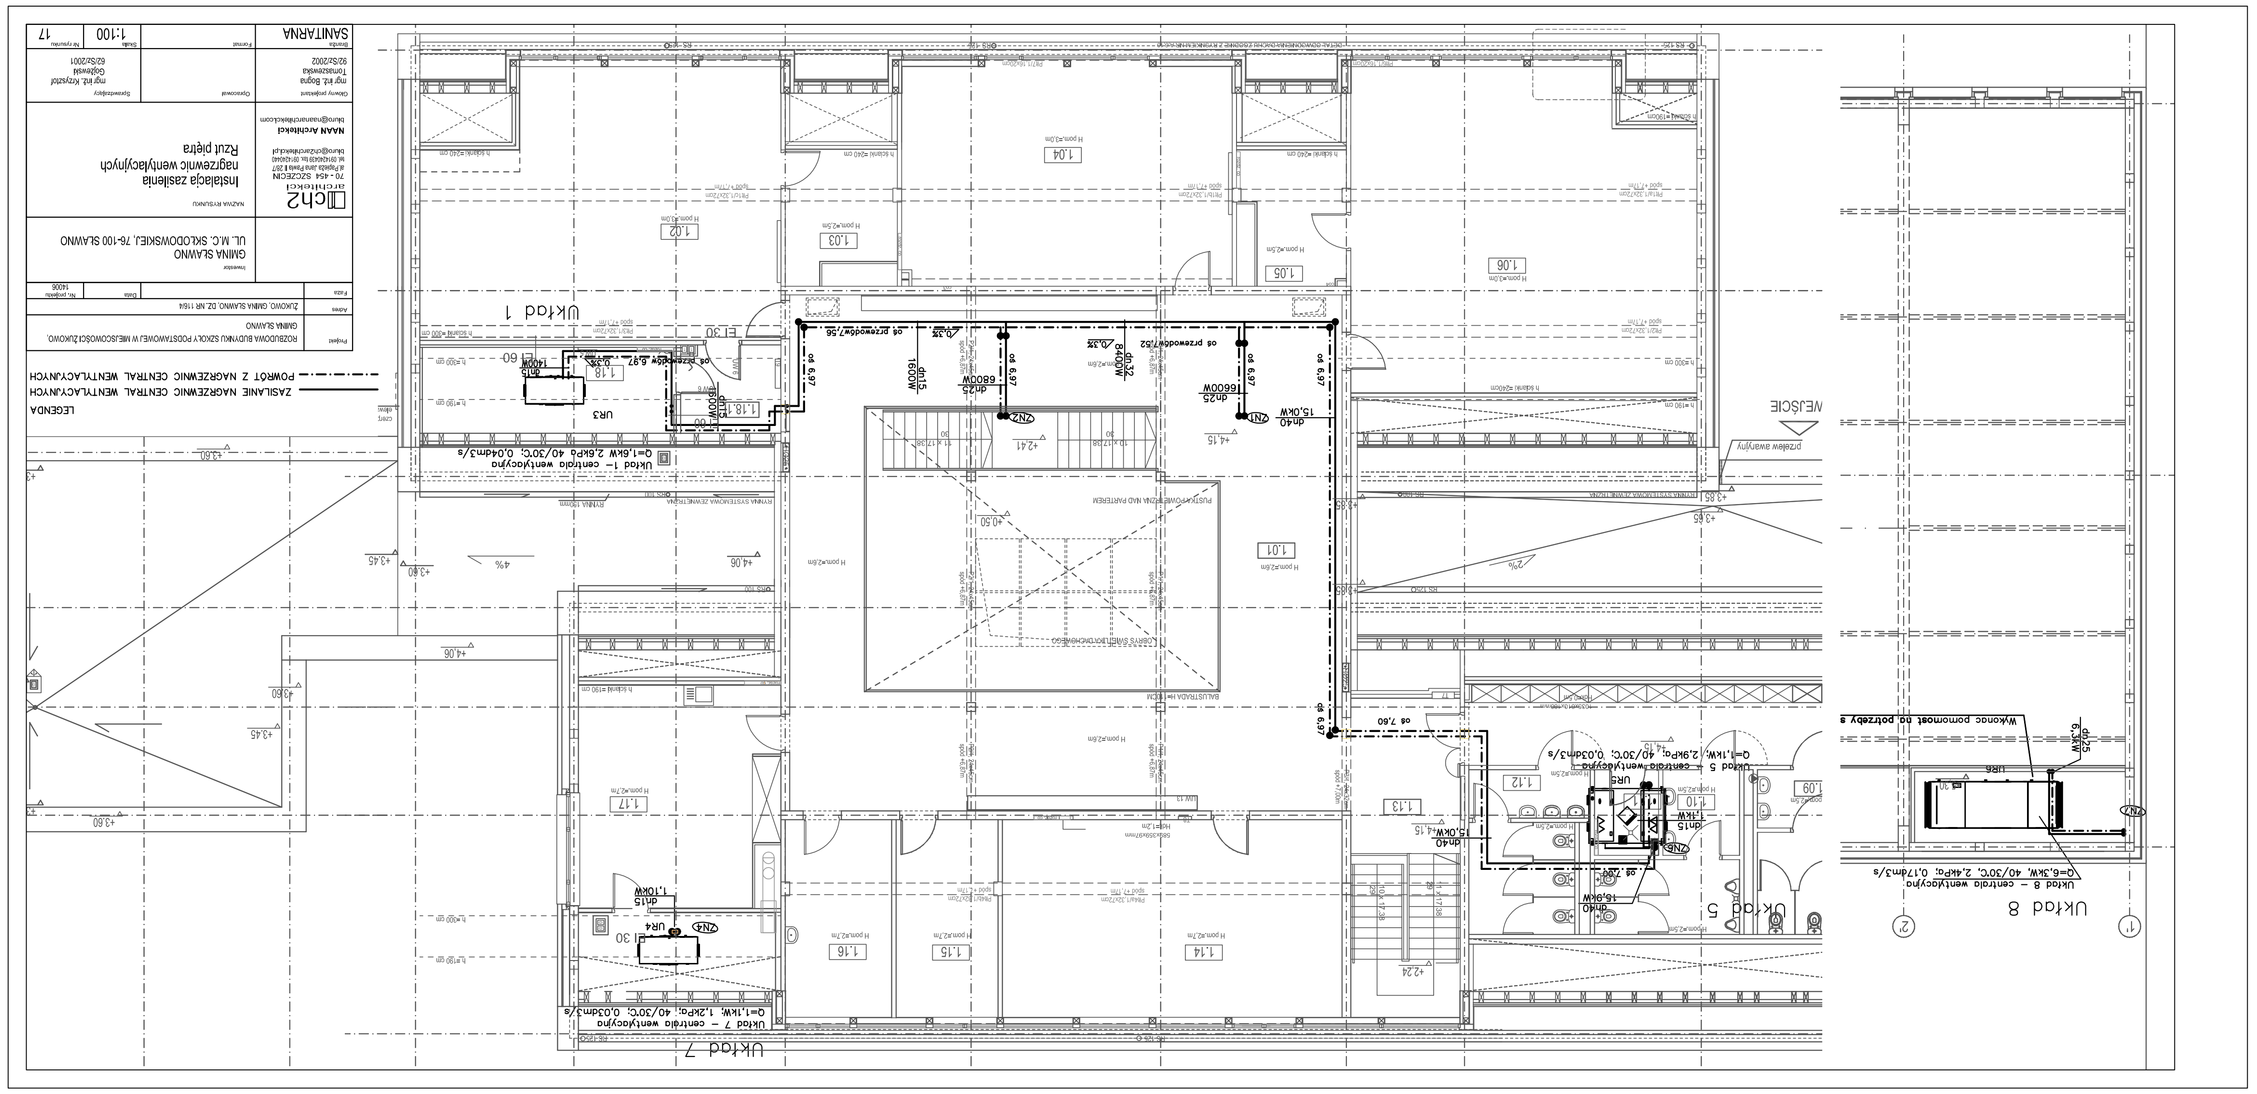
Układ 7 – centrala wentylacyjna
Q=1,1kW, 1,2kPa; 40/30°C; 0,03dm3/s
Układ 1– centrala wentylacyjna
Q=1,6kW, 2,6kPa 40/30°C; 0,04dm3/s
Układ 5 – centrala wentylacyjna
Q=1,1kW, 2,9kPa; 40/30°C; 0,03dm3/s
Układ 8 – centrala wentylacyjna
Q=6,5kW, 40/30°C, 2,4kPa; 0,17dm3/s
Wkonać pomost do pompy a
Układ 1
Układ 5
Układ 7
Układ 8
NEJJSCIE
LEGENDA
ZASILANIE NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH
POWRÓT Z NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH
ROZBUDOWA BLOKU NAUCZYCIELSKIEGO W MIEDZYCHODACH DUŻYCH
GMINA SLAWNO
ZMIANA SLAWNO, DZ NR 1164
GMINA SLAWNO
UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO
Instalacja zasilania
nagrzewnic wentylacyjnych
Rzut piętra
SANITARNA
1:100
17