


Uziemienie do LSU
w pom. 1.08

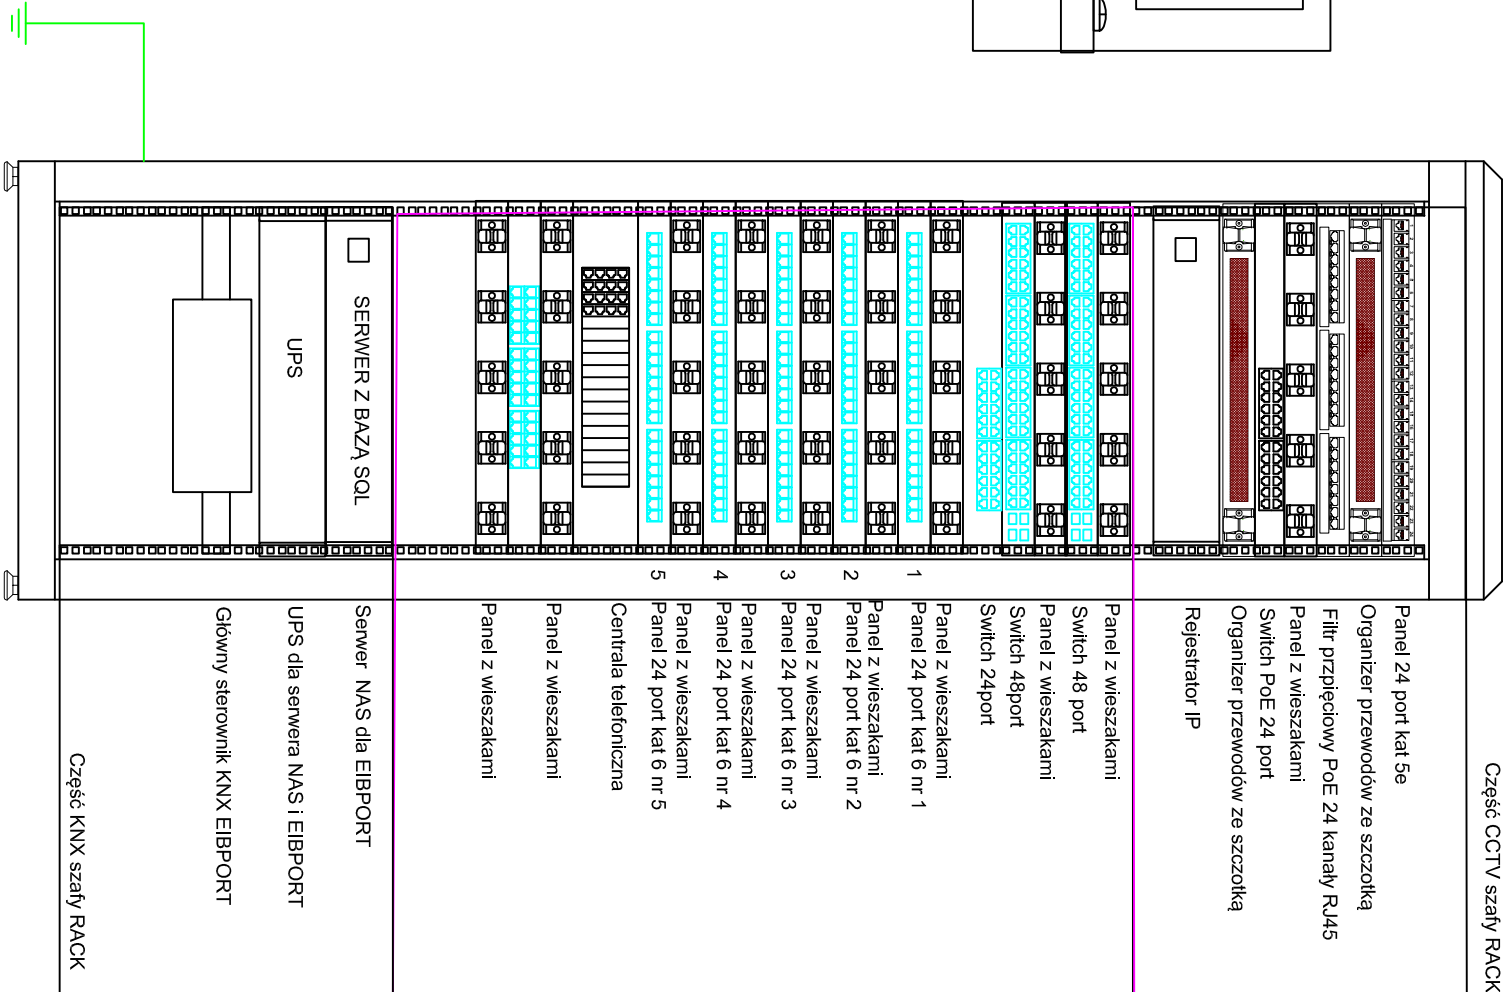

Część LAN szafy RACK

UWAGI:

- Każdą z sekcji szafy LAN (CCTV,LAN,KNX) zasilić z oddzielnej listwy zasilającej znajdującej się z tylniej część szafy za urządzeniami.
- Szafę LAN uziemić do LSU przewodem LGY 6mm²
- Szafę wyposażyć w panel wentylacyjny z termostatem, oraz przepust odny szczelkowy
- Każde z zainstalowanych w szafie urządzeń zasilanych elektrycznie należy uziemić zgodnie z instrukcją producenta

Projekt		ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO			
Adres		ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4			
Faza		PROJEKT WYKONAWCZY ZMIENNY		Data	Nr projektu
				CZERWIEC 2015	14006
		Inwestor			
		GMINA SŁAWNO UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO			
<div><div><div></div><div>ch2</div><div>architekt</div><div>70 - 454 SZCZECIN</div><div>ul.Pańska, I piętro, Pn.128/7</div><div>tel. (91) 424 03 91 fax. (91) 424 04 40</div><div>biuro@ch2architekt.pl</div></div><div>NAAN Architekt</div><div>biuro@naanarchitekt.com</div></div>		NAZWA RYSUNKU			
		SYSTEM OKABLOWANIA LAN			
		WIDOK SZAFY			
Główny projektant		Sprawdzający			
Zdzisław Ułński		mgr inż. Paweł Fabisiak			
ul. 72/52/76		Mikex BP20			
Branża		Format		Skala	Nr rysunku
TELEINFORMATYKA					LAN1