


# SCHEMAT PODŁĄCZENIA HYDRANTU P.POŻ. DO SIECI WODOCIĄGOWEJ PE de 90 mm

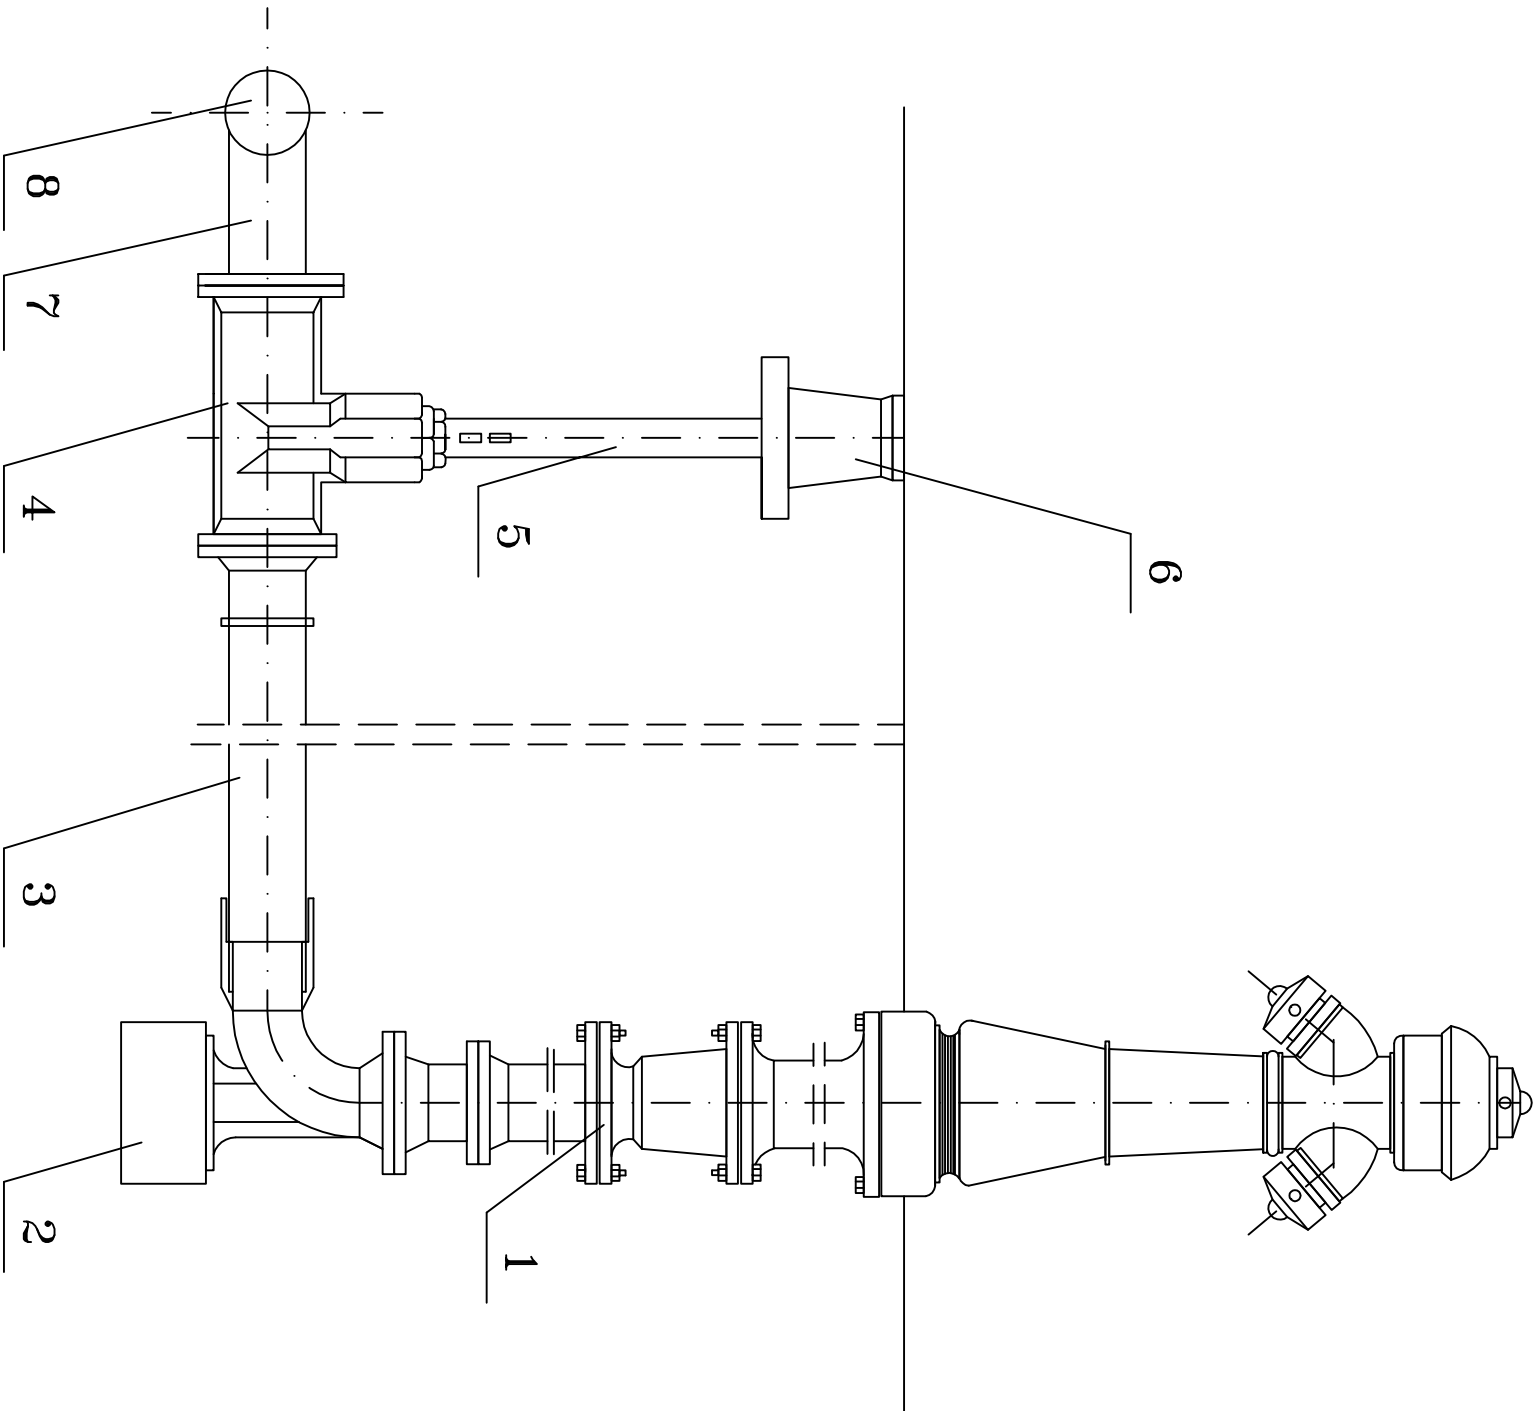

## OZNACZENIA:

- HYDRANT P.POŻ. NADZIEMNY
- ŁUK KOŁNIERZOWY 90° ZE STOPKĄ
- PROSTKA DN 80 mm min. 1,0 m
- ZASUWA KOŁNIERZOWA Dn 80/80 mm
- OBUDOWA DO ZASUWY Dn 80 mm
- SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
- TRÓJNIK KOŁNIERZOWY Dn 80/80 mm
- PROJEKTOWANY WODOCIĄG PE de 90

Inwestor:					
Gmina Sławno ul. Marii Curie Skłodowskiej 76-100 Sławno					
Jednostka projektowa:		"STAMP" Projekt Marta Kozioł-Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo			
Temat opracowania:		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przylączami w m. Łętowo gm. Sławno.			
Branża:	Sanitarna	Tytuł rysunku: SCHEMAT PODŁĄCZENIA HYDRANTU P.POŻ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ PE de 90 mm			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis:	Skala:	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. Marta Kozioł-Rogala	upr. ZAP/0093/PWOS/14			4
Sprawdził:	mgr inż. Anna Żuber	upr. ZAP/0211/POOS/10		Nr umowy	Data: 02.2016 r.