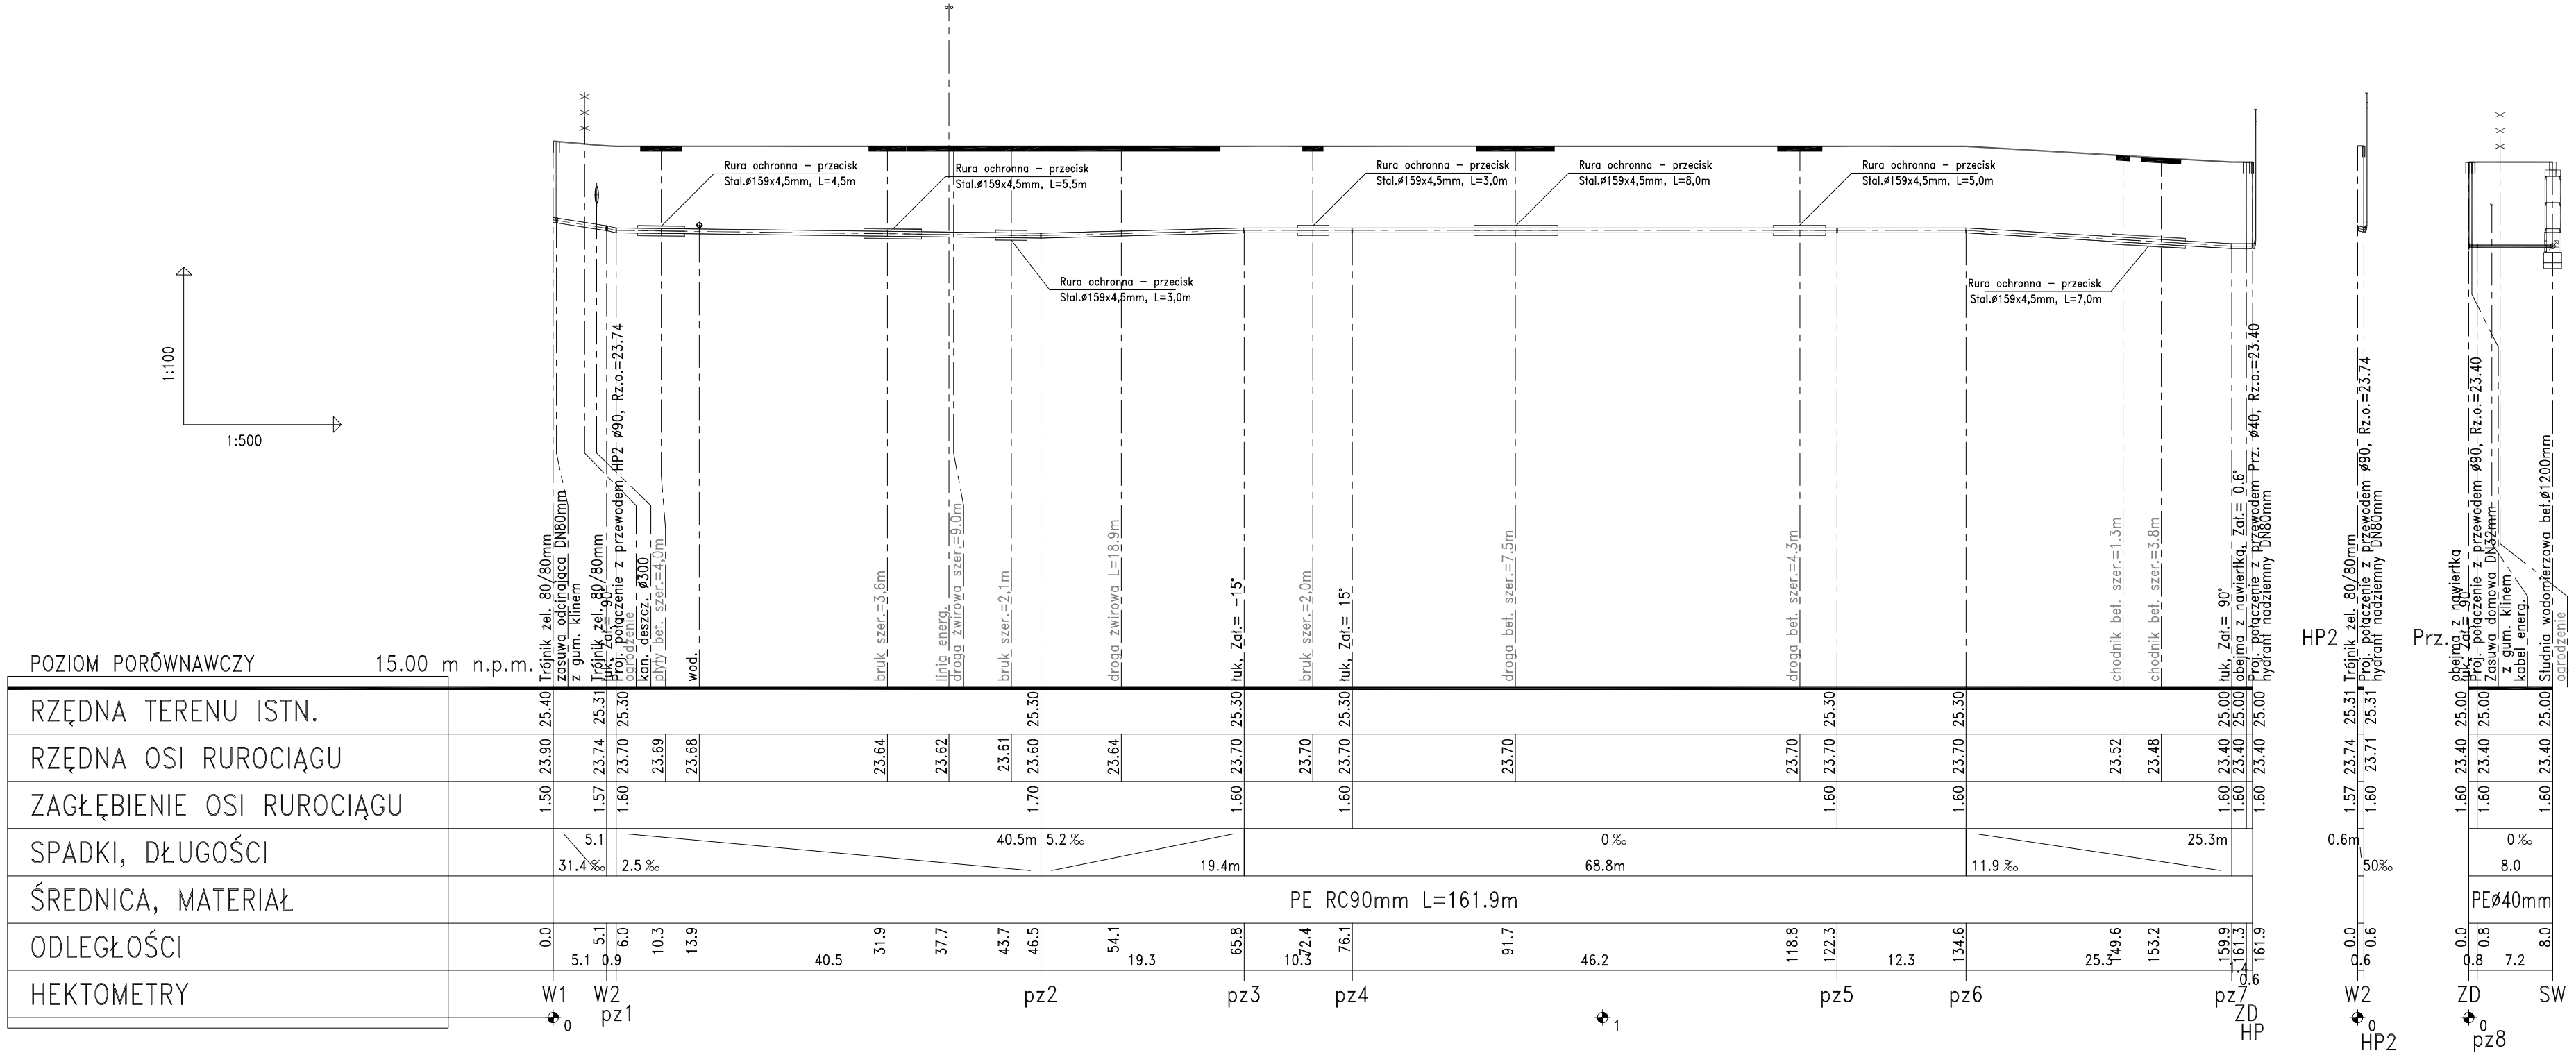

Lp.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1	Trójnik żel. ø80/80mm T (kołnierzowy)	2 szt.
2	Zasuwa kołnierzowa z gum. klinem DN80mm	3 szt.
3	Obudowa zasuwy DN80mm	3 szt.
4	Skrzynka żeliwna do zasuw typ uliczny	3 szt.
5	Tuleja PE/stal kołnierzowa ø90/80mm	5 szt.
6	Betonowy blok oporowy	9 szt.
7	Rura PE 100 RC Dz=90mm SDR17	161,9 m
8	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PCV ø90/80	2 szt.
9	Redukcja PEø110/90mm	–
10	Króciec żel. jednokołnierzowy FW ø80mm	2 szt.
11	Nasuwka kielichowa U-U PCV/ø90 PN10	2 szt.
12	Kolano stopowe hydrantowe bose DN80mm	2 szt.
13	Hydrant nadziemny DN80mm	2 szt.
14	Uchwyt nawiertniczy ø90/32mm	1 szt.
15	Kołnierz pełny DN80mm (zaślepka)	1 szt.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ŁUKÓW I KOLAN PE

MAT. ŚREDN. \ KĄT	ILOŚĆ [szt.] 15°	30°	45°	60°	90°
PEø90mm	2	–	–	–	2

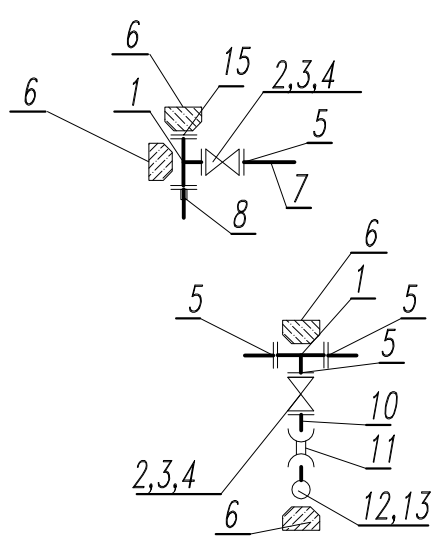

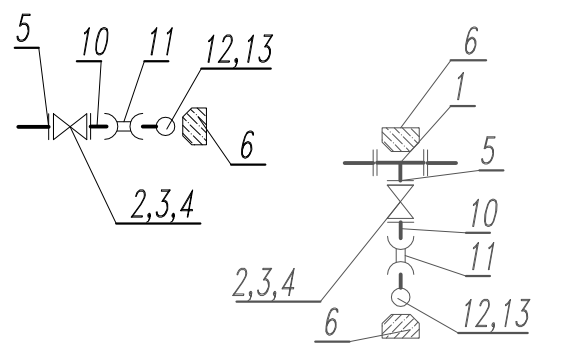

promic PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Mirosław Łopato
77-100 BYTÓW ul.Jana Pawła II 7/3 tel.602 217 314

OBIEKT: WODOCIĄG m. RADOSŁAW, GM. SŁAWNO

INWESTOR: GMINA SŁAWNO ul. M. C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno

PROJEKTOWAŁ BRANŻA SANITARNA:	NR UPR. SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/Gd/2002 specj. sieci, inst. i urz. wod-kan cieplne, wentylacyjne i gazowe		1:100 1:500
SPRAWDZIŁ BRANŻA SANITARNA:	NR UPR. SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	
mgr inż. MARCIN CHRZAN	POM/0047/PWOS/10 specj. sieci, inst. i urz. wod-kan cieplne, wentylacyjne i gazowe		DATA: 19.08. 2016r.

NAZWA RYSUNKU: PROFILE PODŁUŻNE WODOCIĄGU

RYS. Nr 2