


Profil podłużny przyłęczny wodociągowych

PE de 32 mm w m. Łétowo gm. Sławno

Podziałka 1:100/500

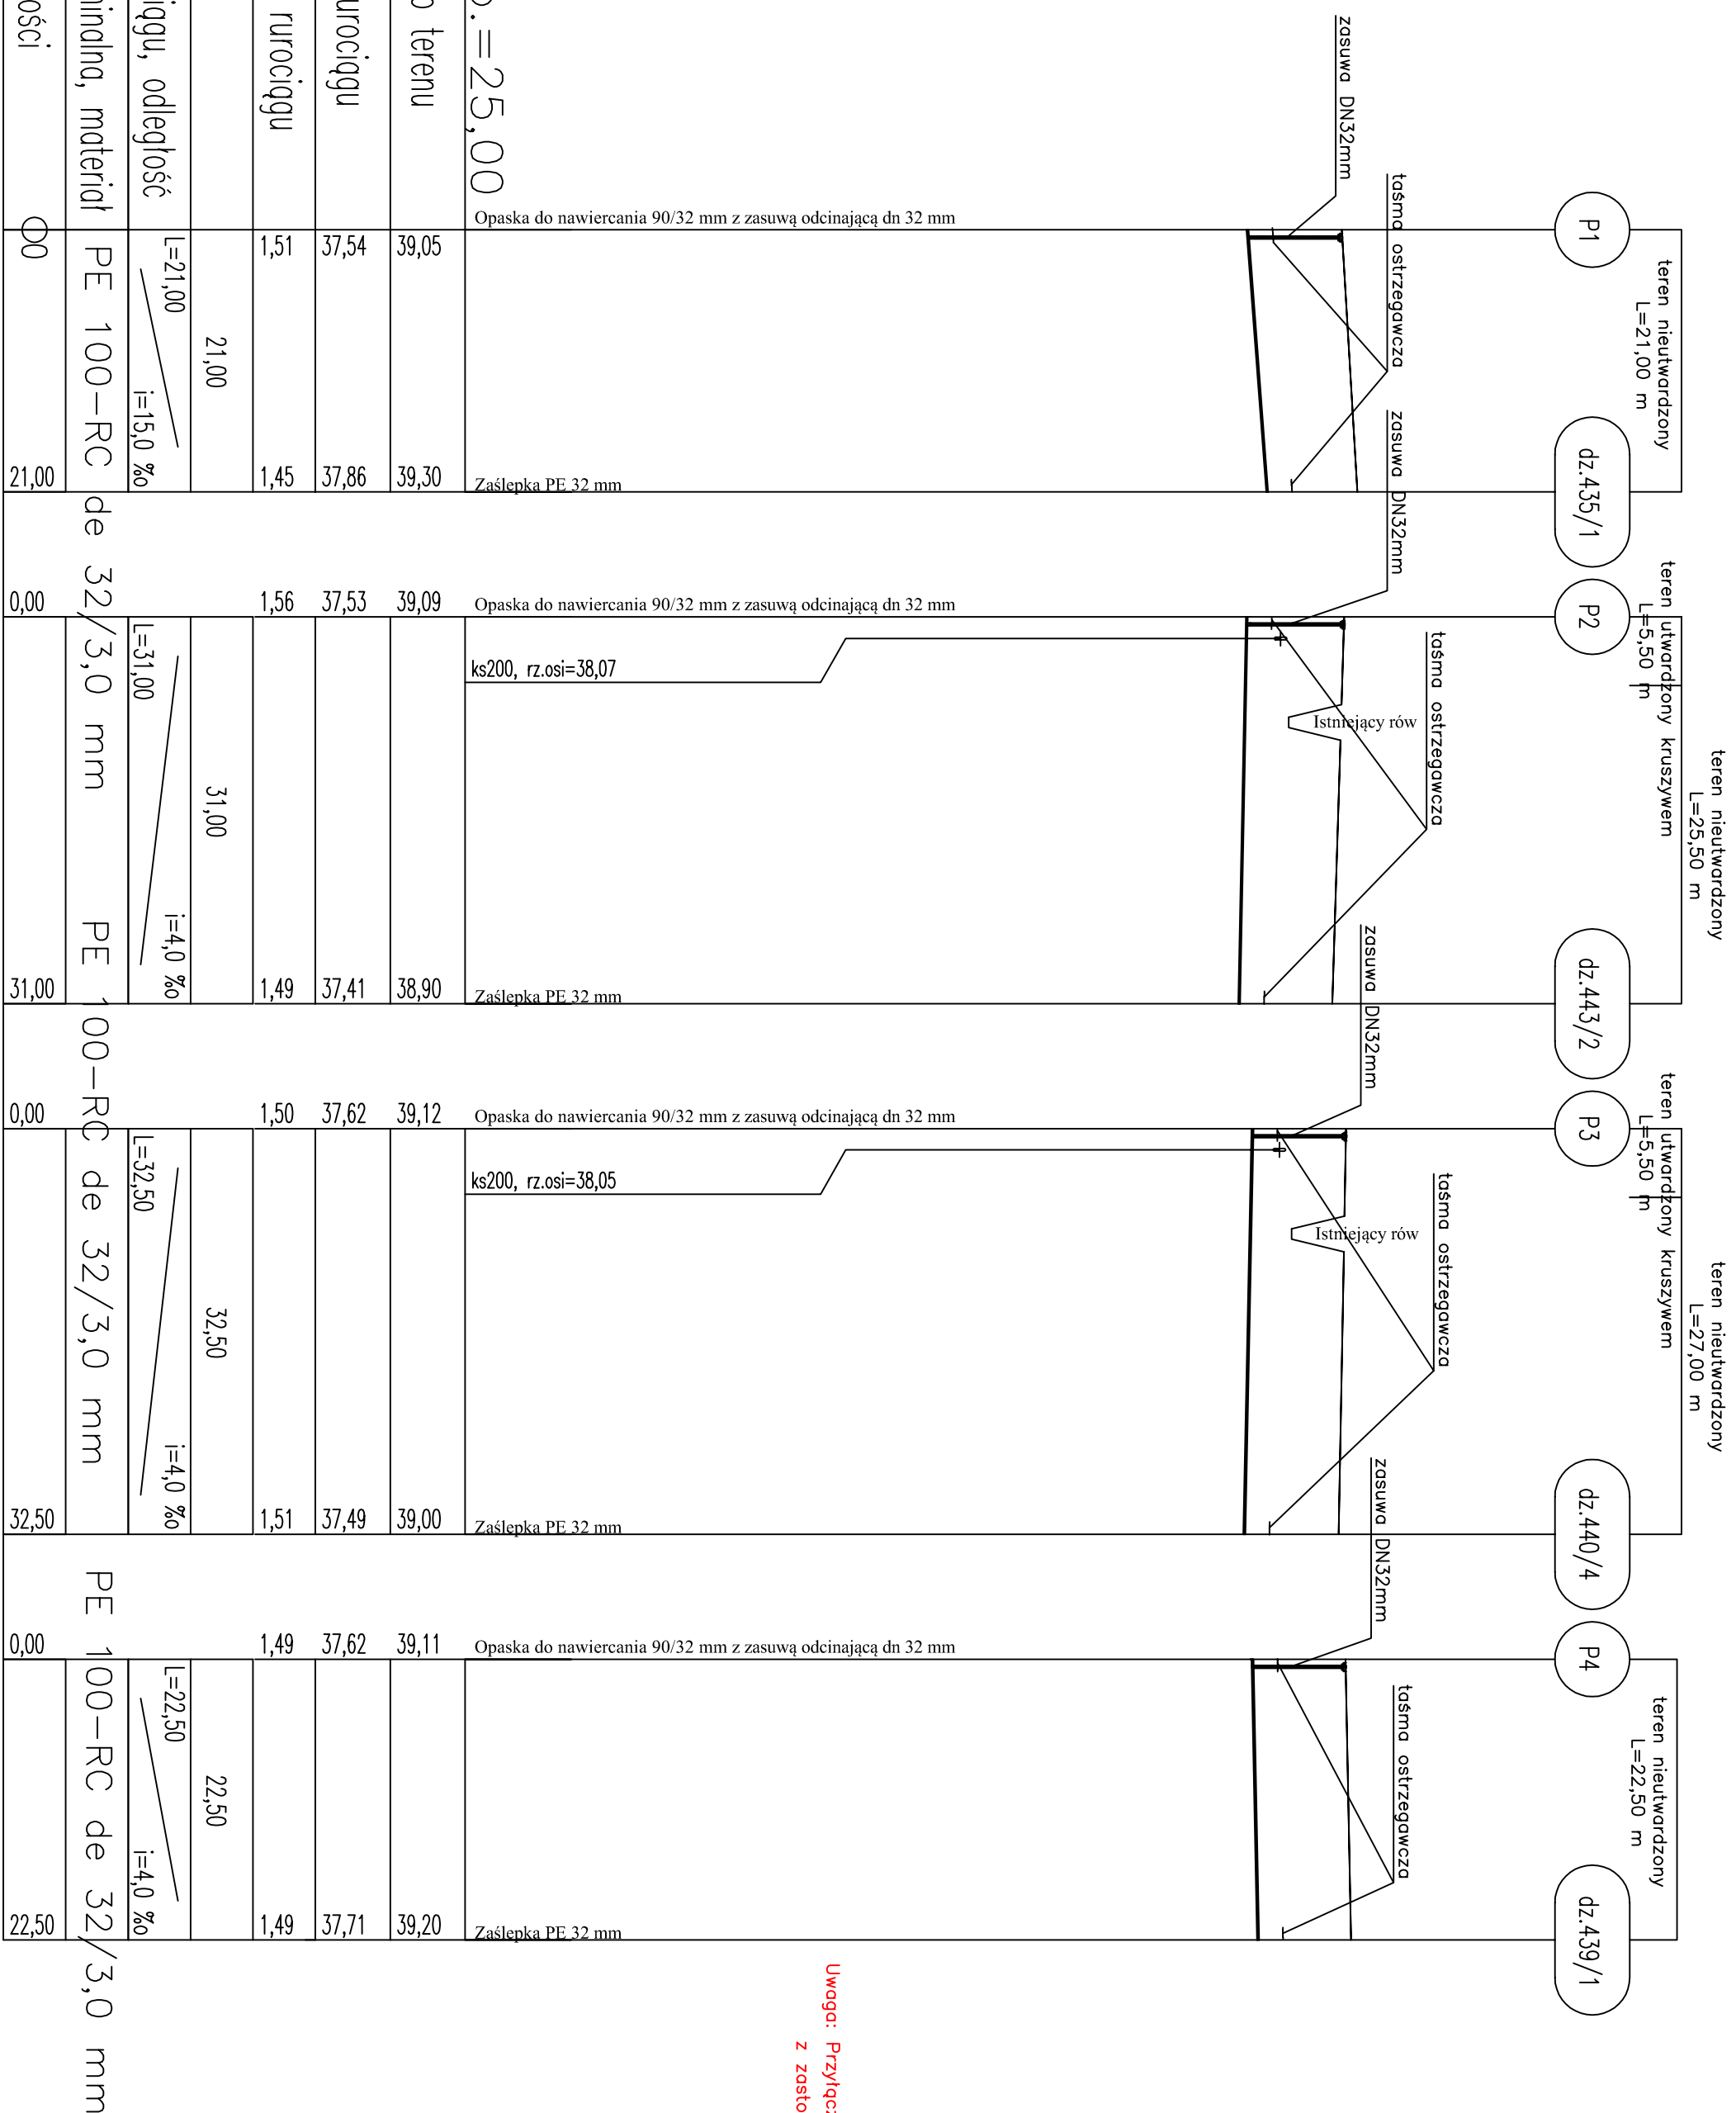

Uwaga: Przyłącza wodociągowe wykonano metodą przecisku bez naruszenia konstrukcji drogi utwardzonej kruszywem z zastosowaniem rur PE 100—RC TYP 2

Inwestor:			
Gmina Sławno ul. Marii Curie Skłodowskiej 9/76-100 Sławno			
Jednostka projektowa:		"STAMP" Projekt Marta Kozioł-Rogala Bartolino 13/1 76-142 Małechowo	
Temat opracowania:		Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w m. Łętowo gm. Sławno, dz. nr. 444; 435/2; 439/2; 443/1; 443/2; 440/3; 440/4.	
Branda: Sanitarna		Typul rysunku: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Marta Kozioł-Rogala	upr.	
		ZAP/0093/PWOS/14	
			Nr umowy
			09.2018r.
		Skala: 1:100/500	Nr rys. 2