



„WiK” Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie


Ul. Polanowska 45 C
76-100 Sławno
Polska

NIP 839-000-82-48
REGON 770671086

Faks / tel. 059 810-38-08

L. dz 1611.../03/2022

Sławno, dnia 16.03.2022 r.

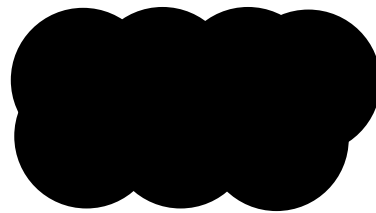

Dot. : warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Warszkowo, działka nr 21/2.

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Sławnie wyraża zgodę na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku po spełnieniu n/w warunków:

1. Dostawa wody odbywać się będzie z istniejącego wodociągu PE Ø 110 mm posadowionego w pasie drogowym, działka nr 1, na głębokości 1,5m i ciś. rob. 0,3 MPa.
2. Przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku należy wykonać z rur PE Ø 32 mm i złączyć z projektowanym przykanalikiem doprowadzonym do granicy działki nr 21/2, poprzez mufkę elektrooporową.
3. Pomiar wody zaprojektować poprzez wodomierz umieszczony na konsoli wodomierzowej z górnym odczytem w studni wodomierzowej min. Ø 600mm, mrozoodpornej z teleskopową regulacją wężu typu HUOT zlokalizowanej maksymalnie 1,0 m od granicy pasa drogowego, w działce nr 21/2, zapewniając swobodny dostęp z drogi publicznej pracownikom „WiK” Sławno. Studnię wodomierzową wraz z podejściem wodomierzowym wykonuje inwestor, a wodomierz dostarcza „WiK” Sławno.

4. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV Ø 160 mm i włączyć do projektowanego przykanalika doprowadzonego do granicy działki nr 21/2, poprzez mufkę PCV Ø 160 mm. Na załamaniach trasy należy wykonać studzienki kontrolne oraz zamontować zasuwę burzową w kincie studzienki firmy KARMAT.
5. Na w/w prace należy poprzez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w tym zakresie, opracować projekt techniczny przyłączy i uzgodnić lokalizację zaprojektowanej trasy branżowo w „WiK” Sławno (dwa egzemplarze należy dostarczyć do WiK Sławno, jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie spółki).
6. Włączenie do czynnej sieci wodociągowej wykonanego przyłącza realizuje „WiK” na koszt inwestora.
7. Wykonane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne po próbie ciśnieniowej na 0,8 MPa należy geodezyjnie zinwentaryzować.
8. Wykonane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne podlega odbiorowi technicznemu przez „WiK” Sławno.
9. Warunki podaje się na okres 24 m-cy od daty ich wydania po czym tracą ważność.

UWAGA!

- Warunki dotyczą wyłącznie nieruchomości, działki w obrysie aktualnym na dzień wydania warunków.
- Rozpoczęcie robót należy zgłosić do WiK Sp. z o. o. w Sławnie.

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Ludwikowski

Do wiadomości :

1. Urząd Gminy Sławno – ul. I Pułku Ułanów 11, 76 – 100 Sławno
2. „WiK” Sławno - a/a