


Szafa sterowania oświetleniem SSO w obudowie termoutwardzalnej

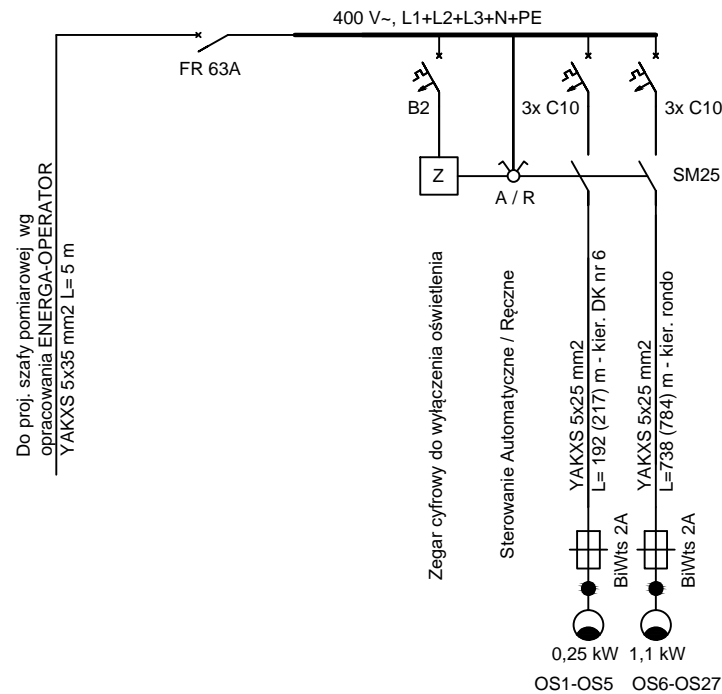

UWAGI:

OS1, OS2, OS3 - Oprawa oświetleniowa LED 50 W
We wnękach słupów należy zamontować złącze słupowe typu IZK
Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładkami topikowymi małowobarytowymi 2 A we wnękach słupów
Od złącza bezpiecznikowego od oprawy należy ułożyć przewód YDY 5x1,5 mm2 - 450/700 V

SKALA	INWESTOR: Urząd Gminy Sławno, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 Sławno	
RYS. NR 3	OBIEKT: Budowa oświetlenia w m. Bobrowiczki, gmina Sławno	
DATA: 07.2019		
TEMAT:	Schemat 1-kreskowy instalacji elektrycznej	
OPRACOWAŁ:	PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:
inż. Maciej Grabosz-Karnicki	tech. el. Henryk Jakuła Nr AN/8346/85/82 spec. instalacje elektryczne	mgr inż. Jacek Pawiński Nr GT-8346-28/77 spec. instalacje elektryczne