


Układ TN-S
3L-N-PE
SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Schemat zasadniczy zasilania - Rozdzielnica RG (c.d.)

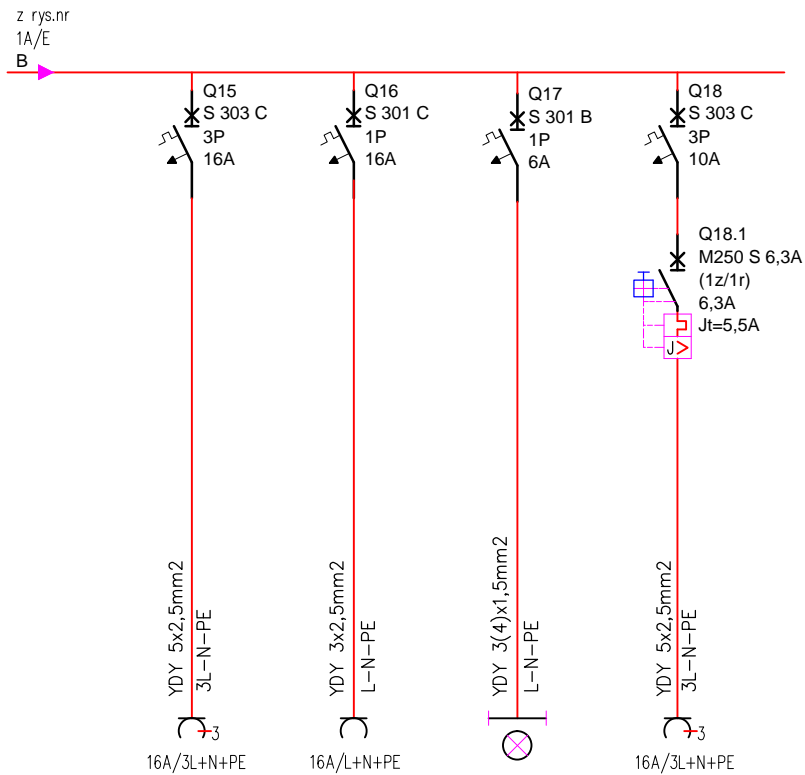

Nr obwodu	Q15	Q16	Q17	Q18	
Moc (kW)	2,2	1,1	0,5	2,2	
Prqd (A)	5,1	6,8	2,18	5,0	
Nazwa obwodu, urządzenia	Gn.wtyk. remontowe 3-F	Gn.wtyk. remont. 1-F	Oświetlenie	Dmuchawa powietrza DP	

DP

Investor		Gmina ŚLAWNO		Objekt	STACJA UZDATNIANIA WODY	
Stadium		PROJEKT BUDOWLANY			m. GWIAZDOWO, gm. Ślawno, dz. nr 300	
Jednostka projektowa		Nazwa rysunku :		Adres		Podpis
BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Białej 11A tel. 603 637 317		aquu-bud		ul. 104, 39		
		Schemat zasadniczy zasilania		techn. Tadeusz Rybakowski upr.bud.nr G1834635/77		Data : Nr rysunku : 4B / E
Czaj aszk		ELEKTRYCZNA		ul. 104, 39		