


Inwestor		Gmina Sławno		Objekt		STACJA UZDATNIANIA WODY	
Stadium		PROJEKT BUDOWLANY		Adres		m. GWIAZDOWO, gm. Sławno, dz. nr 300	
Jednostka projektowa		Nazwa rysunku :		Uj. i og. a. g.		Podpis	
BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH		Schemat zasadniczy sterowania		Upr. bud. nr GT8346/35/77		Skala :	
tel. 603 637 317		Ciep. elek. ELEKTRYCZNA				Data : _04.2011	
						Nr rysunku :	
						8 / E	

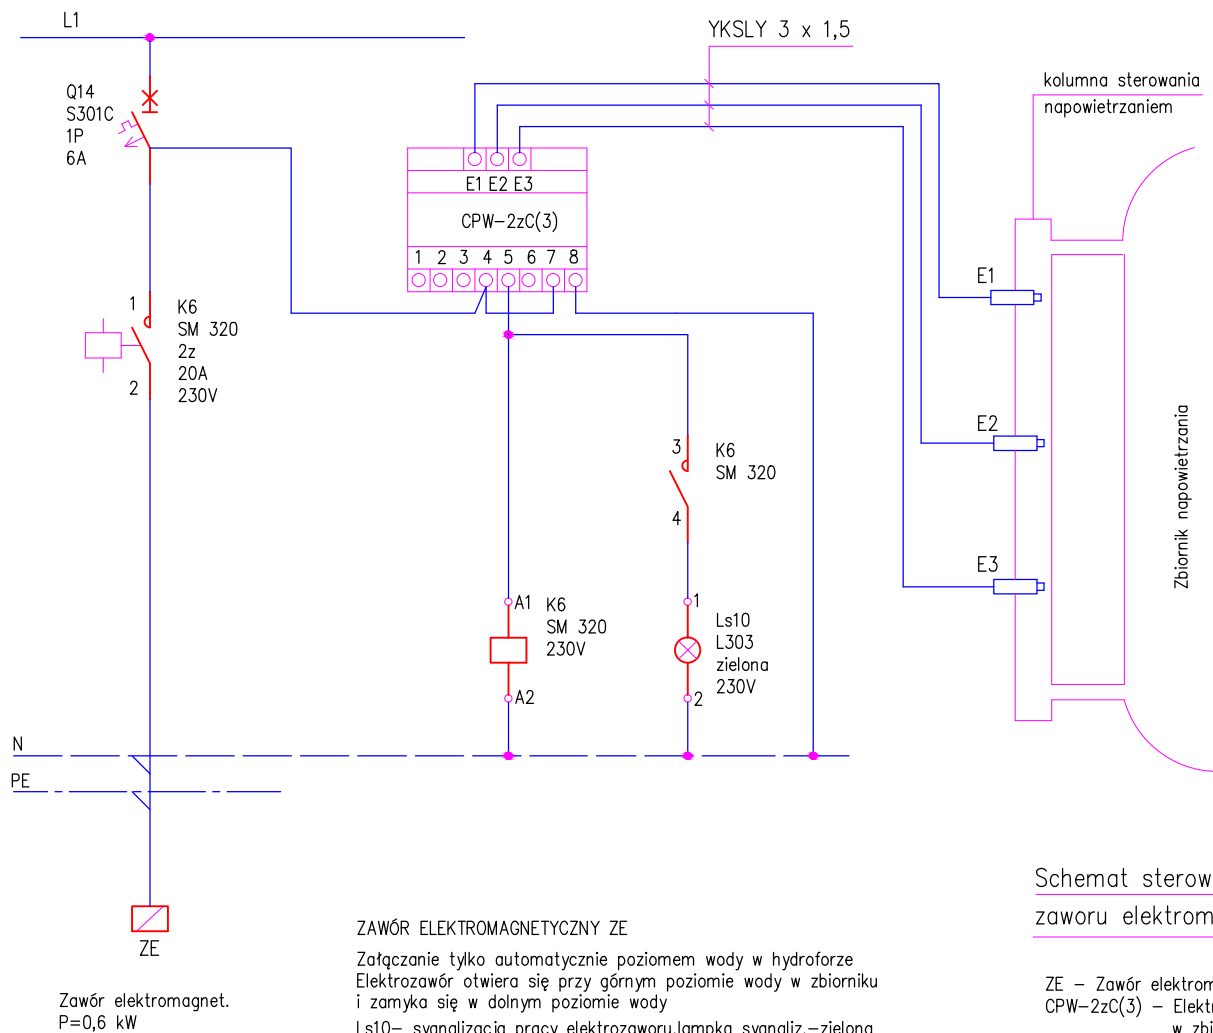

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY ZE

Załączanie tylko automatycznie poziomem wody w hydroforze. Elektrozwór otwiera się przy górnym poziomie wody w zbiorniku i zamyka się w dolnym poziomie wody.

Ls10 – sygnalizacja pracy elektrozworu, lampka sygnaliz. – zielona

Schemat sterowania pracą zaworu elektromagnetycznego

- ZE – Zawór elektromagnetyczny
- CPW-2zC(3) – Elektroniczny czujnik poziomu wody w zbiorniku
- E1, E2, E3 – Elektrody czujnika poziomu wody w zbiorniku CZP-1
- K6 – Stycznik SM320
- Ls10 – lampka sygnalizacyjna L303 (zielona)